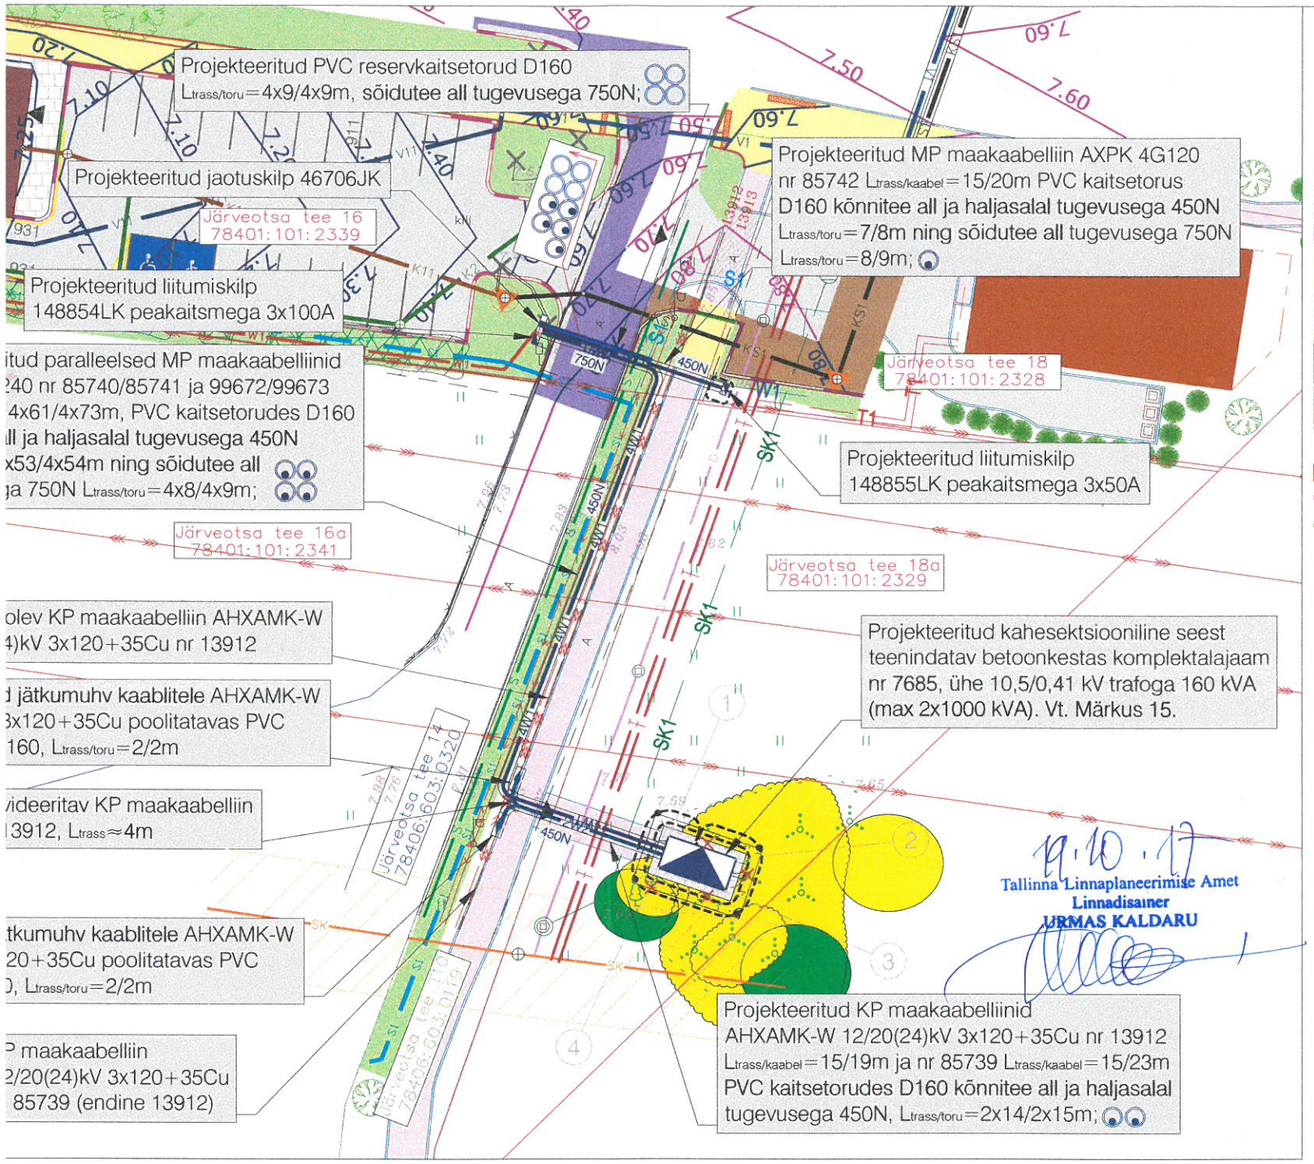

usplaanina kasutatakse maa-ala plaani tehnovõrkudega, mis on koostatud Geodeesia 24 OÜ poolt (töö nr 1500-16-22, veebruar 2017).
rdinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused Balti süsteemis.
ilesanne nr 25320 "Järveotsa tee 16 ja 18 ärihoone liitumine madalpingel Tallinn".
nasoleva ja planeeritud kõnnitee all kaabelliinid rajada lahtise kaeve teel kaablikaitsetorudes tugevusega 450N sügavusele vähemalt
liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga. Olemasoleva ning planeeritud sõidutee all kaabelliinid rajada lahtise kaeve teel
udes tugevusega 750N sügavusele vähemalt 1,0m, 5...10cm liivaalusele ning katta 5...10cm liivakihiga.
damisel juhinduda Tallinna linna kaevetööde eeskirjast (Tallinna Linnavolikogu määrus nr 32, 2.septembri 2004.a.).
ldamisel, ristumisel kommunikatsioonitrassidega, tagada normikohased vahekaugused (vt. seletuskiri).
kaitsetsoonides kaevatakse käsitsi. Tööde teostamisel tuleb lähtuda liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemise eeskirjast.
use kompenseerimise ühikute arvutus vt. Lisa 6.
õõndis kaevatakse käsitsi. Tagada olemasolevate puude kasvutingimuste säilimine. Käsitleda ehitustöödeaegseid kõrghaljastuse
d (juurestiku ja võra kaitse). Ehituse ajal kaitsta puutüvi ajutiste piirdega.
nuhvid peavad olema tehtud sirgetel lõikedel. Jätkumuhvid kaitsta poolitatavate torudega.
06JK ja liitumiskilp 148854LK paigaldatakse krundile Järveotsa tee 16 nii, et kilpide uksed avaneksid Järveotsa tee 14 sõidutee poole.
3855LK paigaldatakse krundile Järveotsa tee 18 nii, et kilbi uks avaneks Järvetosa tee T10 kõnnitee poole. Liitumiskilbile ehitatakse
andusrõngas ca 30cm sügavusel.
maandus rajatakse MP kaablitega ühes kraavis.
id tingmärgid viitavad objekti asukohale, kuid mitte tegelikule suurusele looduses.
tekitatud kahju likvideerida. Kõlvikult koristada tööde käigus tekkinud ehitusjäätmed. Peale ehitustööde lõppu taastada endine olukord.
ama ümbrus tuleb katta kiviparketiga. Kiviparkett peab ulatuma vähemalt 0,6m kaugusele alajaama kesta igast küljest. AJ välisseinad
ti vastase pinnakattega ning AJ ümber paigaldatakse antigraffiti metallvõre (metalllehtriba võrk). Metallvõre tarnimise ja paigaldusega
tööde teostaja. Täpsema info saamiseks alajaama välisviimistlusest ja maandusest vt. joonis EA-5 "AJ 7685 paigutusjoonis".

HOONEÜHISTU
Järveotsa tee 14
reg.nr. 80043963
H. Hermann
05.12.17

TINGMÄRGID:

"Järveotsa tee 16 ärihoone ehitusprojekt",
OÜ LOOB Projekt, töö nr AP-254/16, ehitusloa taotlus
nr 1611271/25481 esitatud 14.08.2017

- Perspektiivne asfaltkate
- Perspektiivne asfaltkate-ülekate
- Perspektiivne kõnnitee asfaltkate
- Perspektiivne haljastus
- Perspektiivne betoonkivikate
- Perspektiivne hoone
- Perspektiivne sissepääs hoonesse
- Perspektiivne "pimedakivi"
- Perspektiivne bet. äärekivi (150*290*800) h=10cm
- Perspektiivne bet. äärekivi (150*290*800) h=1-2cm
- 36.0 Perspektiivne horisontaaljoon kõrgusarvuga
- 36.0 Olemasolev horisontaaljoon kõrgusarvuga
- Perspektiivne objekti likvideerimine
- Perspektiivsed olmejäätmete konteinerid
- V1 Perspektiivne veetorustik (tänaval)
- V11 Perspektiivne veetorustik (kinnistusisene)
- K11 Perspektiivne reoveekanalisatsiooni torustik (kinnistusisene)
- KS1 Perspektiivne survekanalisatsioonitoru (tänaval)
- K21 Perspektiivne sadeveekanalisatsiooni torustik
- W1 Perspektiivne madalpinge maakaabel
- S1 Perspektiivne sidekanalisatsioon
- Perspektiivne haljastus

"Järveotsa tee 16c ja 18a puittaimestiku hindamine",
Grün-E OÜ, töö nr 15.03.2017

- OLULINE PUU VÕI PÕÕSAS III
- VÄHEVÄÄRTUSLIK PUU VÕI PÕÕSAS IV
- PUUDEGRUPP VÕI PÕÕSASTEGRUPP

Projekteeritud komplektalajaama
maapealsete nurkade koordinaadid:
1. X= 6585567.694 ; Y= 536334.451
2. X= 6585565.823 ; Y= 536339.924
3. X= 6585563.221 ; Y= 536339.040
4. X= 6585565.092 ; Y= 536333.563

TINGMÄRGID:

DP034550 "Järveotsa tee 14a, 16a ja 16b kinnistute
ning lähiala detailplaneering", OÜ Puusepp & Mänd,
töö nr 09-2010, kehtestatud 19.06.2015

- Planeeritud ehitusala/konsool
- Planeeritud sõidutee
- Planeeritud parkimine
- Planeeritud kõnnitee
- W1 Planeeritud 0,4kV kaabel
- S1 Planeeritud sidekaabel
- SK1 Planeeritud sajuvee torustik
- T1 Planeeritud soojatorustik
- Planeeritud pääs krundile
- Planeeritud puu/madalhaljastus

TINGMÄRGID:

- XW1 Projekteeritud MP maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- XW2 Projekteeritud KP maakaabelliin (x-kaablite arv) PVC kaitsetorus
- Projekteeritud poolitatav kaablikaitsetoru
- Projekteeritud jätkumuhv KP kaablil
- Projekteeritud jaotuskilp
- Projekteeritud liitumiskilp kordusmaandusega
- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud kiviparkett AJ ümber
- Projekteeritud AJ killustikalus
- Projekteeritud maanduspaigaldis (potentsiaalitasandusrõngas)
- W Projekteeritud PVC reservkaitsetorud
- Likvideeritav KP kaabelliin
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev KP kaabelliin
- Olemasolev KõP õhuliin
- T Olemasolev soojustrass
- D Olemasolev drenaažitoru
- SK Olemasolev sadeveekanalisatsioon
- S Olemasolev sidetrass
- Olemasolev aed
- Olemasolev tänavavalgustus
- Likvideeritav haljastus
- Krundi piir
- Olemasoleva sadeveekanalisatsiooni kaitsevöönd

Lisa Kooskõlastuste leht

Töö nimetus: Järveotsa tee 16, 18 elektrivarustus						Objekti aadress: Järveotsa tee 14, 16, 18, 18a, T10, Haabersti LO, Tallinn	
Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonise nimetus: ALAJAAMA ASENDIPLAAN			pluvo MTR nr. EL10089320-0001	OÜ PLUVO Laki 6a, 10621 Tallinn, Eesti Tel. : (+372) 660 7008 Faks : (+372) 660 7008 e-mail : info@pluvo.ee www.pluvo.ee
Kontrollis	A. Mazina	16.10.17					
Koostas	A. Mazina	16.10.17					
Töö nr: PL16-40-110	Staadium: TP	Versioon: -	Joon. nr: EA-1	Mõõtkava: 1:500	Faili nimi: PL1640110_TP_EL-4-01_EA-1-Asend aj keeratud.dwg		Leht: 11/20