


Nimetus	Parandusvõimalus	Rõhkumise
Vee- ja kanalisatsioon	≥ 1,0 / ≥ 1,0	≥ 0,25 / ≥ 0,5
Sõidutee	0,25 - 0,5 / ≥ 0,5	≥ 0,15 / ≥ 0,5
Grasivõrk	≥ 1,0 / ≥ 1,0	≥ 0,25 / ≥ 0,5
Kaevu- ja kanalid	≥ 2,0 / ≥ 2,0	≥ 0,25 / ≥ 0,5
Elektrivõrk	≥ 0,07 / ≥ 0,1	≥ 0,07 / ≥ 0,25 - 0,5

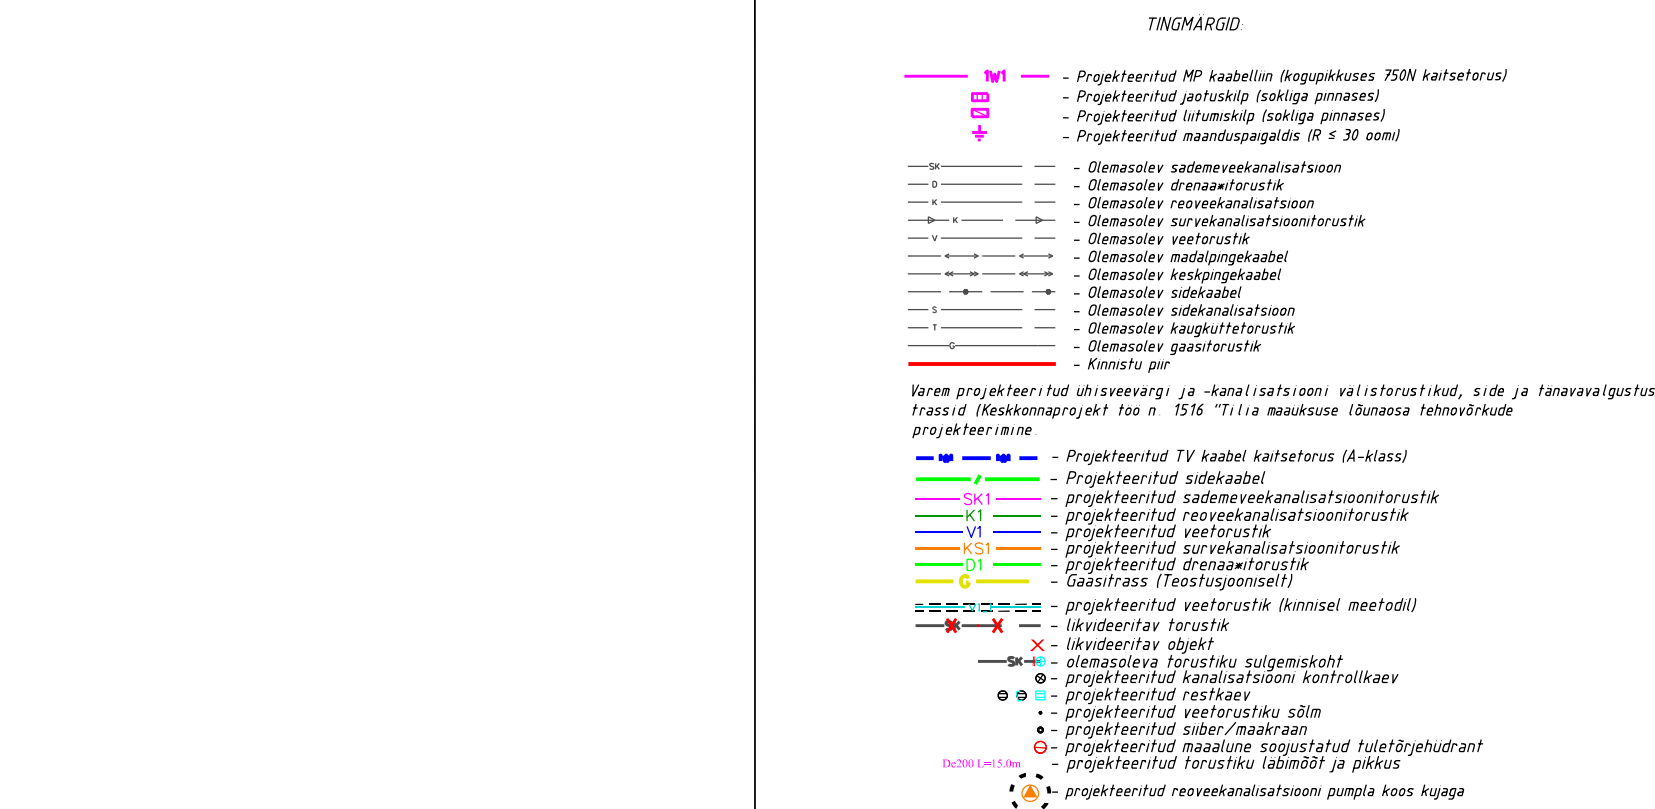

Tellijä

elektrilevi

Töö nimetus

Tööprojekti

Joone nimetus

ASENDIPLAAN

Asendamine

Ringtee 63a Ossi küla

Reg nr

11445550

Telefon/fax

5170478 / 6 635 801

e-mail

margus.koger@empower.ee

Projektija

Margus Koger

Asendamine

Ringtee 63a Ossi küla

Reg nr

11445550

Telefon/fax

5170478 / 6 635 801

e-mail

margus.koger@empower.ee

Projektija

Margus Koger

Kuupäev

30.10.2017

Töö nr

1754AP

Joone nr

01

Mõõtkava

M 1:500 / A1

Muudatus

Ver 1

1. Elektrilevi OÜ projektiühikule nr 300505

2. Projektiühikule nr 300505

3. Ehitada LK ja JK uue maandus, potentsiaalvõrgustik ehitada harude lülituskäigude

4. Parast kavatsetud kasutada pinnase endine alusdork ning korraldada ehitustööd

5. Pinnase alusdorki arvestada hisenat vajumist, tagastatav pinnas rühmades

6. Ristumisel ülesvõetud alusdorki tagastada, vajadusel liigutada

7. Kõrgete alla ja kaablikaevik tulla liigutada (fäär m = 0,5m/rooli) kuni hõlmatavkõrde

8. Kaablikaevik peaks olema asendamine maandusvõrgu ja vajadusel liigutada

9. Kaablikaevik peaks olema asendamine maandusvõrgu ja vajadusel liigutada

10. Alusdorki on kasutatud Metcru OÜ, töö nr 1757690 ja GeoBaltica OÜ, töö nr GE-14-10

11. Gaseeritav on peale kavatsetud kasutada