


Värvide selgitus:





Olemasolevad madalpinge seadmed  
Projekteeritud madalpinge seadmed  
Projekteeritud madalpinge tarbija seadmed  
Projekteeritud maandus

8237 Haigla alajaam

Kaitsealutusmärgisega  
reguleeritav  
kaitselüliti(In=280-630A),  
avatud kontaktidega  
Uimp = 8kV,  
lühisvoolu taluvus (1s.)=25kA

156094LK (Alu tee 1)

Haigla JK

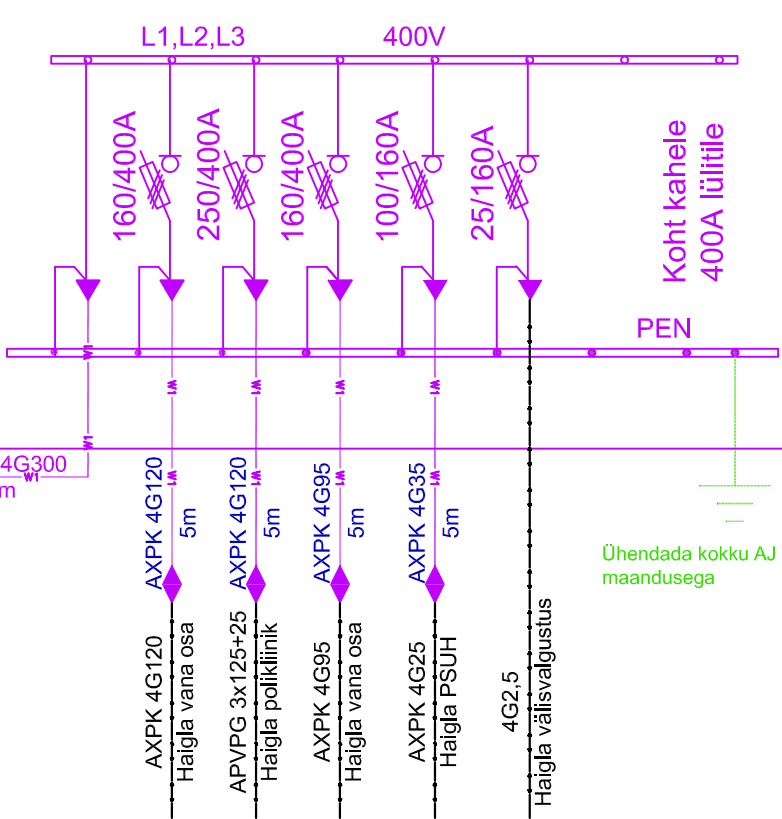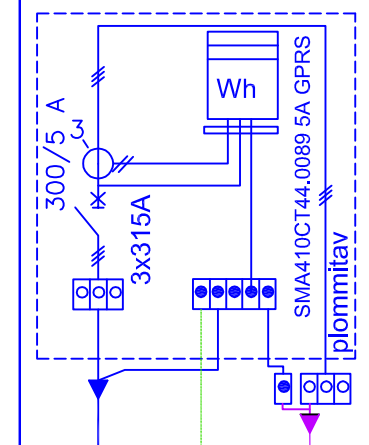


SEB (reserv)  
 $I_{k_{min}}^{(1)} = 590A$   
 $\Delta U = 4,5\%$

$I_{k_{min}}^{(1)} = 12840A$   
 $\Delta U = 1,1\%$


Ühendada kokku AJ  
maandusega

153630LK (Kooli tn 8)

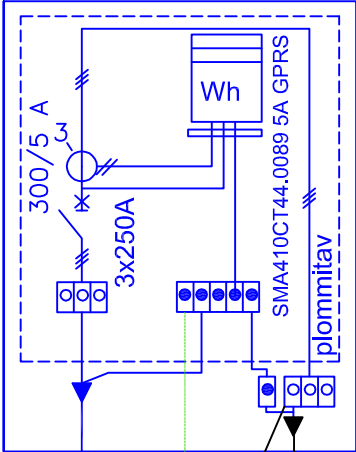


Kaitsealutusmärgisega  
kaitselüliti, avatud  
kontaktidega Uimp = 8kV

$I_{k_{min}}^{(1)} = 4900A$   
 $\Delta U = 2,5\%$

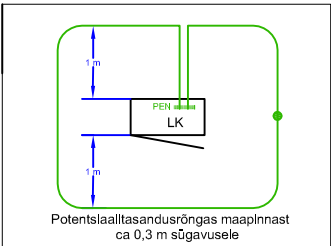


Väljundklemmid kahele  
kuni 4G240 kaablile

48121JK

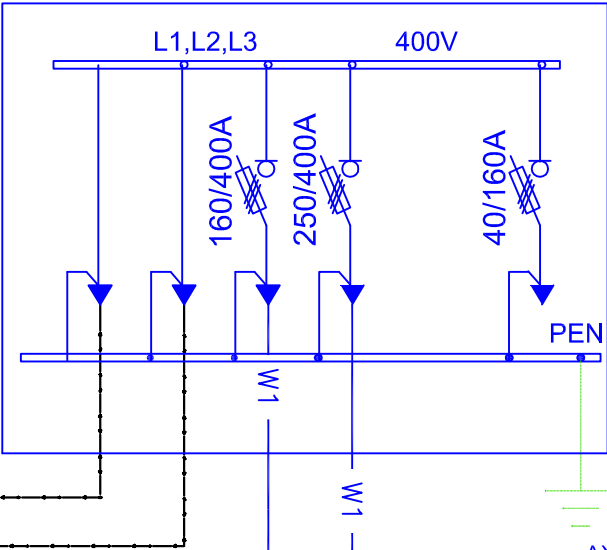

$I_{k_{min}}^{(1)} = 4690A$   
 $\Delta U = 3,6\%$

9425JK

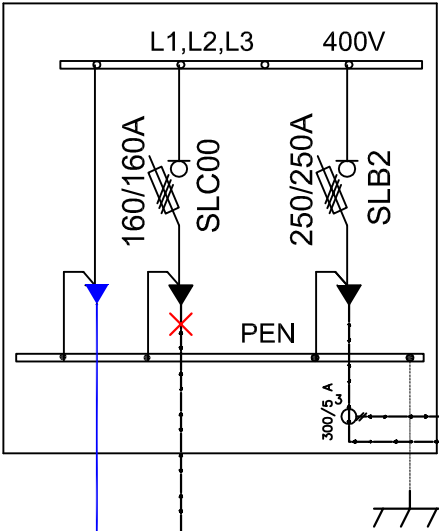

$I_{k_{min}}^{(1)} = 4385A$   
 $\Delta U = 3,7\%$


Kooli tn 6a

3x250A  
58769LK

$I_{k_{min}}^{(1)} = 1080A$   
 $\Delta U = 4,5\%$


9427JK

Kooli tn 8  
Ehitus 5ECO OÜ

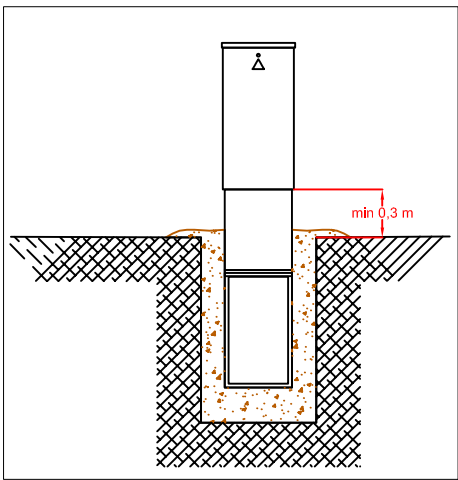

Kilbi maanduspaigaldise joonis

9426JK

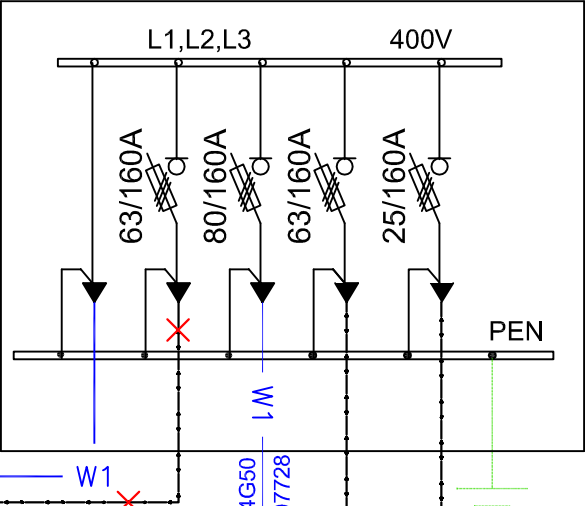

$I_{k_{min}}^{(1)} = 2380A$   
 $\Delta U = 4,9\%$

$I_{k_{min}}^{(1)} = 730A$   
 $\Delta U = 5,9\%$

Kooli tn 7

Kooli tn 3a

Kooli tn 3

Märkused:

1. Kilpide tehnilised andmed: juhistiku süsteem - L1,L2,L3,PEN, maandamisviis - TN-C, kaitseaste IP34D, lukustatava uksega, metall-vundamendiosaga, paigaldus - väljas, kaablite sisestus - alt.  
2. Pingekaod ja lühisvoolud on arvatud alates Haigla (8237) alajaamast.

Projekt	Kooli tn 8 kinnistu peakaitse suurendamine, võrgu ümberehitus kliendi soovil. Rapla linn. Rapla vald.				Tallinn	
	Elektrilevi OÜ				Elektrilevi OÜ	
Joonis nr	AJ 8237 MP pirkomaseem.				Joonis nr	
	TP0535, LP4478-2				TP0535, LP4478-2	
Elektriskeem	Leonhard Weiss				Mõõtkava	
	ENERGY AS				Tööprojekti	
Kontrollis	Anna Preisemann				Keel	
	Andrei Laidoner				Leht	
Projektants	23.12.2017				Leht	
	23.12.2017				3	
Registrikood	53 483 985				EST	
	E-post: energy@leonhard-weiss.com				3	
	Telefon: +372 715 4100				3	
	Registrikood: 1065798				3	