Kodu tee 9
65301:001:4670

Kodu tee 7
65301:001:4671

Kodu tee 5
65301:001:4673

Kasemetsa tee 5
65301:001:4672

Kasemetsa tee 4
65301:001:1344

Kasemetsa tee 3
65301:001:1343

Kasemetsa tee
65301:001:1338

65301:001:1462
Peetri tee 1

pinnastee

pinnas

liiv

31186 AXPK4G240
*19780 AXPK4G240

2PL?110-A

X= 6583900

Y= 545800

JK Kasemetsa
LK Kasemetsa

22836
19780 AXPK4G120
AXPK4G240

TAASTATAV HALJASALA

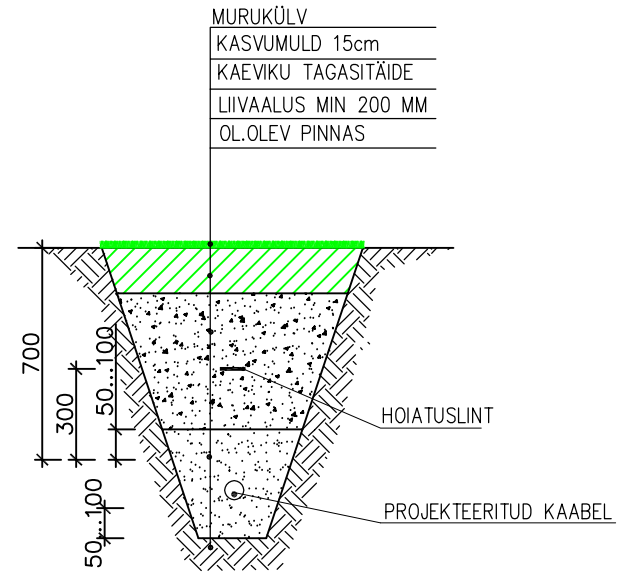

TAASTATAV HALJASALA (40 m²)

Märkused
1. Taastatava katendi maht teostada vastavalt plaanile.
2. Taastatavad katted viia sujuvalt kokku olemasolevate katetega.
3. Kasvumulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld (pH 4,0....7,5), tihendatav nii, et ei tekiks vajumisi ja vee lohkusid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast.
4. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jne.
5. Muru külvinorm vähemalt 30 gr/m².

Projekt	Kasemetsa Peetri Rae vald Harjumaa				Tellija	Elektrilevi OÜ	
LEONHARD WEISS ENERGY AS E-post energy@leonhard-weiss.com Telefon +372 715 4100 Registrikood 10665798	Joonis	Katete taastamine			Joonise nr	LP4729-3	
	Projekteeris	Kairi Tänav		15.01.2018	53 447 250	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	Tõnis Suurkask				Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	Kairi Tänav			53 447 250	Keel EST	Leht 1 / Lehti 1