


LÕIGE 1-1

Murukatte taastamise ristlõige

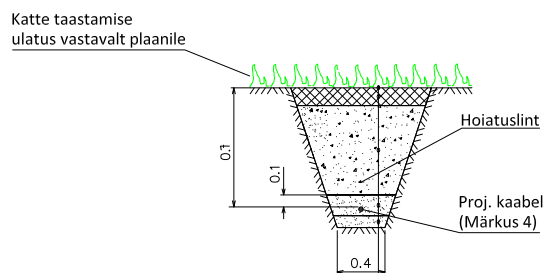


MURU SEEME

KASVUPINNAS (Märkus 1)	0,15m
TAGASITÄIDE (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp) (Märkus 3)	0,45m
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	0,2m
LIIV Kf>0,5 m/ööp	0,05m
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

LÕIGE 2-2


Killustikkattega tee taastamise ristlõige

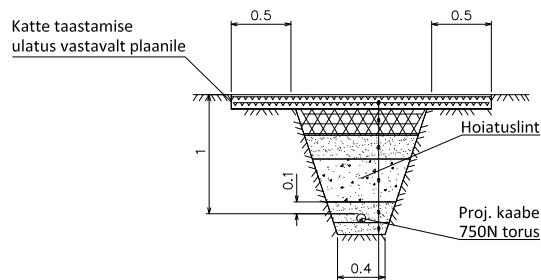

PAEKILLUSTIK segu nr. 6 (Märkus 2)	0,12m
PAEKILLUSTIK E>170 MPa	
fraktsioon 16/32	0,1m
fraktsioon 32/63	0,15m
kiilekillustiku fraktsioon 4/16-kulu 25 kg/m2/	
DREENKIHT LIIVAST (Kt=0.98, Kf>2.0 m/ööp)	0,2m
TIHENDATUD LIIV (Kt=0.98, Kf≥0.5 m/ööp)	0,33m
TIHENDATUD LIIV	
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	0,2m
LIIV Kf>0,5 m/ööp	0,05m
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

LÕIGE 3-3


Maapinna taastamise ristlõige

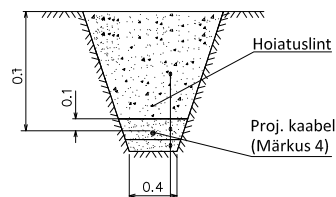

TAGASITÄIDE (Kt=0.92, Kf≥0.5 m/ööp) (Märkus 3)	0,6m
LIIV (Kt=0.98, Kf>0.5 m/ööp)	0,2m
LIIV Kf>0,5 m/ööp	0,05m
OLEMASOLEV PINNAS Kt=0.95	

MÄRKUSED:

1. Mulla huumuse sisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalmuld, nõrgalt happelise või neutraalse reaktsiooniga (ph 4.0...7.5). Võimaluse korral kasutada olemasolevat kooritud kasvupinnast, mis sisaldab huumust, kuid ei sisalda suuri kive ja taimedele kahjulikke jäätmeid. Pinnas tihendad nii, et ei tekiks vajumisi ja vee kogumise lohkusid. Kasutada ei tohi külmunud pinnast ja turvast.
2. "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded", MTM 03.08.2015, määrus nr. 101, lisa 10.
3. Täitematerjal ei tohi sisaldada suuri kive (≥15 cm), kõrvalisi esemeid, turvast, pehmet savi, puidu- või raadamisjäätmeid, jääd, lund ja külmunud pinnast (pinnasekamakaid) ning muid kahjustavaid aineid ning jäätmeid. Talvetingimustes kasutada tagasitäitena ainult sulanud ja kergesti tihendatavaid materjale.
4. 450N kaablikaitsetoru kasutamisel võib kaabli paigaldada min 0,7 m sügavusele maapinnast.
5. Riigitee alusel maal paigaldada kaabel minimaalselt 1,5 m sügavusele ja riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0 m sügavusele.

Tellija: Elektrilevi OÜ			Joonis: Katendite taastamise ristlõiked	Joonis nr	Mõõtkava	Leht
				EL-02		3/3
Staadium	Tööprojekt		Töö nimetus: Tallinn-Pärnu-Ikla tee 24,26 km-l asuva infotabloo liitumine elektrivõrguga	Muudatus	Kuupäev	
Koostas	V.Sooäär					
Kontrollis	I.Kaarmäe					
Proj. kood	LP3675		Aadress: Jõgisoo küla, Saue vald, Harju maakond (17)LH252273 TP EL-01 asend	<div> E L E K T R I T E E D</div> <div>Salve 2a Tallinn 11612 Tel./Faks: (+372) 6 701 066 www.eservice.ee</div> <div>Elektriteede reg.nr.: EL10360030-0001</div>		
Töö nr	17/LH252273					
Kuupäev	14.03.2018					