



"Põdra - Lustivere" liin

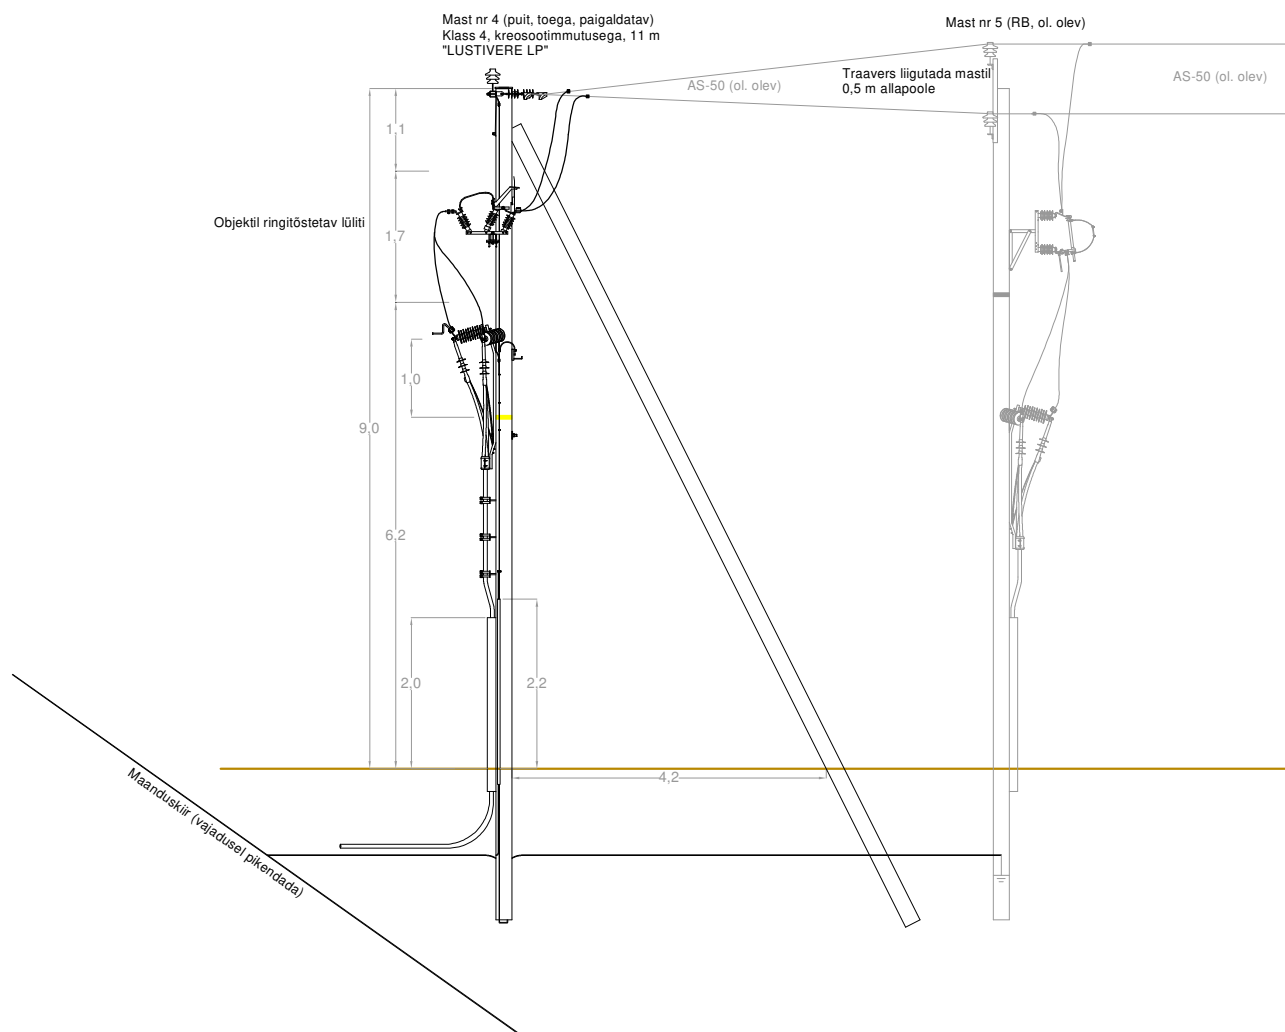

Maandamise skeem

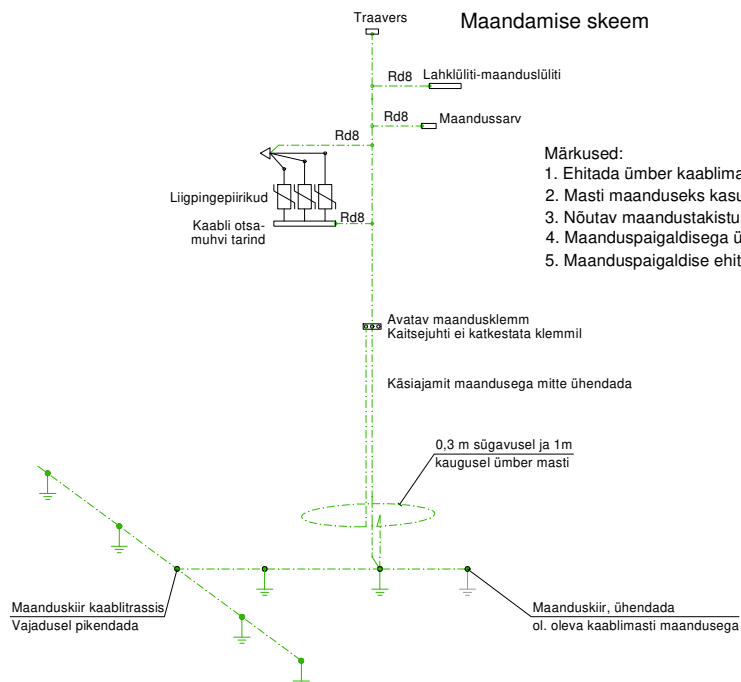

Märkused:

1. Ehitada ümber kaablimesti potentsiaaliühtlusring raadiustega 1m.
2. Masti maanduseks kasutada tsingitud ümarterast Ø vähemalt 10mm.
3. Nõutav maandustakistus: $\leq 10 \Omega$
4. Maanduspaigaldisega ühendada kõik pingeadid osad.
5. Maanduspaigaldise ehitamisel jälgida Elektrilevi OÜ P393 juhendit.

Projekt: **Baltania OÜ 20 kV liitumine elektrivõrguga ja 10 kV elektrivõrgu ümberehitus**
Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa

Tellijä: **Elektrilevi OÜ**

Joonis: **10 kV kaablimest - "Põdra - Lustivere" liin M1**

Joonise nr: **LP4928-7**



AS Connecto Eesti
Registrikood: 10722319
Tuiisu tn 19, 11314 Tallinn
tel. 606 3100, faks 606 3101

Projekteeris **M. Reiter** 15.05.2018

Kontrollis **A. Kivisild**

Mõõtkava **1:100** Leht **Lehti**

Stadium **TP** 3 3