



### Taastatav haljasala

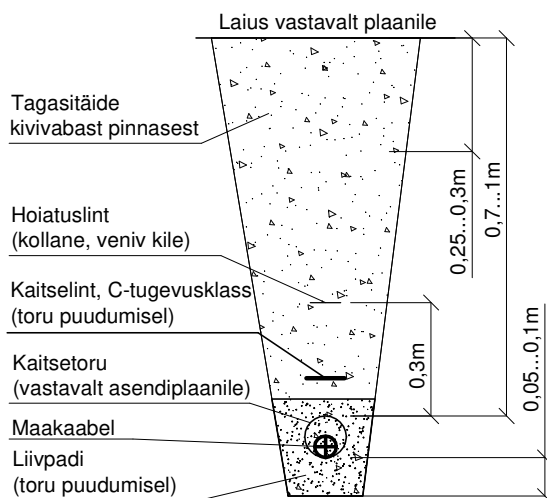


### Taastatav haljasala Baltania OÜ kinnistutel

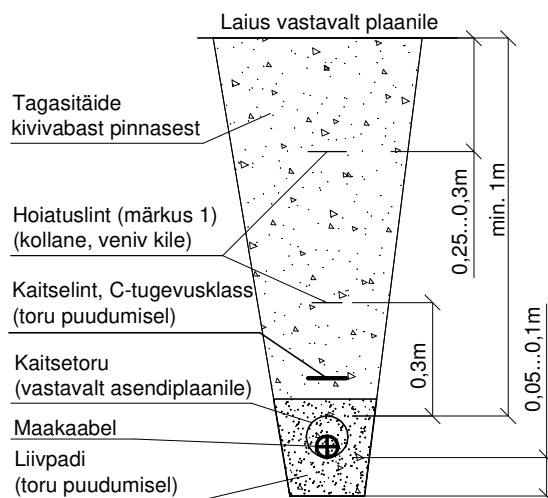


### Taastatav kruusakate

Taastatav ala:  
 $S=6m^2$

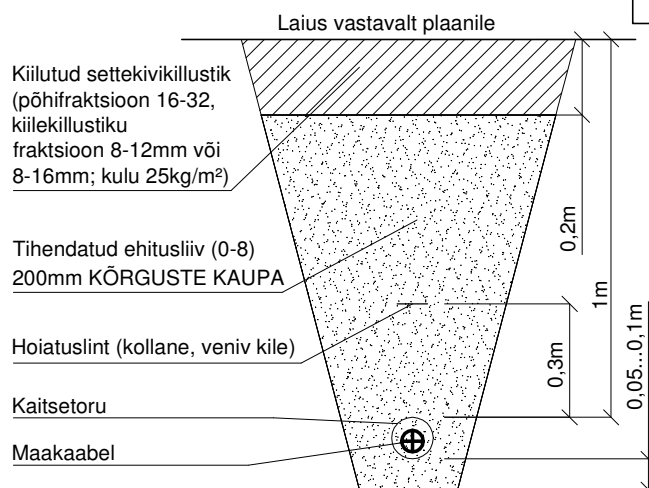

### Märkused

- 1) Baltania OÜ kinnistutel paigaldada lisaks hoiatuslint 0,3 m maapinnast ja kaabel vähemalt 1,0 m sügavusele.
- 2) Kaevik tihendada kõrguste kaupa,  $k=0,98$ .

Projekt: Baltania OÜ 20 kV liitumine elektrivõrguga ja 10 kV elektrivõrgu ümberehitus Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgevamaa				Tellija: Elektrilevi OÜ			
Joonis: Katete taastamine				Joonise nr: LP4928-8			
 AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tulsiu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101	Projekteeris	M. Reiter		23.05.2018			
	Kontrollis	A. Kivisild		Möötkava 1:20			
				Stadium TP			
				Leht	1	Lehti	1