PVCØ160 450N, L=6m

Olemasolevad kaablid ühendada projekteeritavasse alajaama

Olemasolev Sõbranna alajaam teisaldada(aj 8140 asukohta)

Nr. 8154, 1SB1000 10/0,4 kV, 630 kVA

MP kaablid pikendada
MP jaotlasse
1xAXPK4G95, L=3m
3xAXPK4G70, L=3x3m
1xAXPK4G50, L=3m
3xAXPK4G25, L=3x3m
1xAXPK4G120, L=3m
1xAXPK4G240, L=3m
1xAXPK4G35, L=3m

Klp nr. 92661LK tõsta ümber traforuumi külgseina poole

Nr. 89039
Jõukaabel 3x120+35, L=376m

PVCØ160 450N, L=25m

29001:005:0710
Sõpruse väljak 7

29001:005:0520
Aia 11

29001:005:0530
Aia 13

Sõpruse väljak

Kinnisel meetodil
PVCØ160 450N, L=18m

PVCØ160 750N, L=8m

PVCØ160 750N, L=3m

PVCØ160 450N, L=7m

PVCØ160 450N, L=51m

PVCØ160 450N, L=38m

PVCØ160 450N, L=30m

PVCØ160 750N, L=5m

PEHØ160 1250N, L=8m

PVCØ160 450N, L=66m

PVCØ160 750N, L=8m

14101:001:0022
Aia tänav

Aia tn

Metsa tn

Aiandi tn

29001:005:0290
Aia tn 20

29001:005:0240
Aia tn 22

29001:005:0220
Aia tn 24

PVCØ160 750N, L=20m

PVCØ160 450N, L=54m

29001:005:0210
Aiandi tn 35

14101:001:0027
Aiandi tänav

14001:002:0732
Aiandi tn 3

PVCØ160 750N, L=7m

PVCØ160 450N, L=7m

Teha sisselõige kaablisse nr. 14507 ja ühendada Õuna alajaama poole suunduv kaabliosa jätkumuhvi abil projekteeritava kaabliga nr. 89039

Tähistused

- XW1 — Projekteeritav MP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
- XW2 — Projekteeritav KP kaabelliin(X näitab kaablite arvu)
- Olemasolev survekanalisatsioon
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev KP kaabelliin
- Olemasolev MP kaabelliin
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev MP õhuliin
- Olemasolev sidekaabel
- Olemasolev KP õhuliin
- Projekteeritav maandus
- Projekteeritav alajaam
- Demonteeritav objekt
- Projekteeritav jätkumuhv
- T — Olemasolev küttetrass
- D — Olemasolev drenaaž
- Olemasoleva liiklusmärgi uus asukoht
- Projekteeritav toru

1. Alajaama põranda kõrgusmärk- 51.49.
2. Maandurit ehitamisel on soovitatav kasutada horisontaalmaandurit vaskjuhtmega Cu 25.
Vajadusel ülsada varrasmaandureid. Maandusvarraste vahekaugus peab olema vähemalt kahekordne varda pikkus.
3. Nõutav maandustakistus on Ze ≤16 Ω

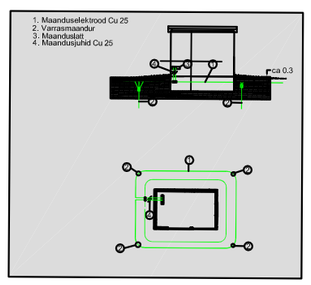

Projekt	Kehra-Põllu II 10 kV fiidri rekonstrueerimine, Kehra linn, Anija vald, Harjumaa					Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS ENERGY AS E-post energy@leonhard-weiss.com Telefon +372 715 4100 Registrikood 10665798	Joonis	Elektrivarustuse plaan				Joonise nr	IP3037-1-4
	Projekteeris	K. Altoja			53426415	Mõõtkava	1:500
	Kontrollis					Staadium	Tööprojekt
	Projektijuht	K. Altoja			53426415	Keel EST	Leht 4 / Lehti 9