



Tähistused

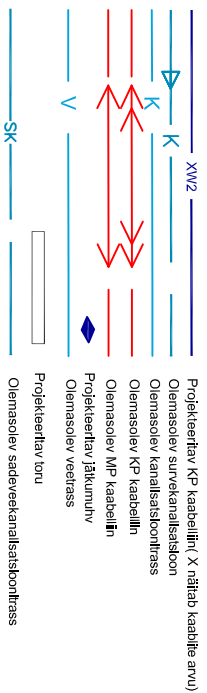

Märkus:

1. Projekteerimislesamine nr.25/48, 09.02.2017.
2. Maakaitse palgajad vähenenul 0,7m sügavusse, rütmilise sõiduteega vähemalt 1m sügavusse ja 1,50N torusse. Rütmilise teise lennukordudega palgajadala maakaitse torus vähenenul 0,7m sügavusse, rütmilise lennukordudega vähemalt 1m sügavusse. 4. Peala nõudlaved vähenenud. Ristuvale lennukordudele tähistatud kuni 2m kaevetala kistist.
5. Peala kaevetööde lõppu täastada põõsede eelmisele olukorale. Tähistatud kuni 2m kaevetala kistist.
6. Palgajad- ja ehitusosade lihtsustada k.o. projekt. kehvatelt eestvõtte ja Elektrilvi
7. Üldnõu teiste asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõudesti.

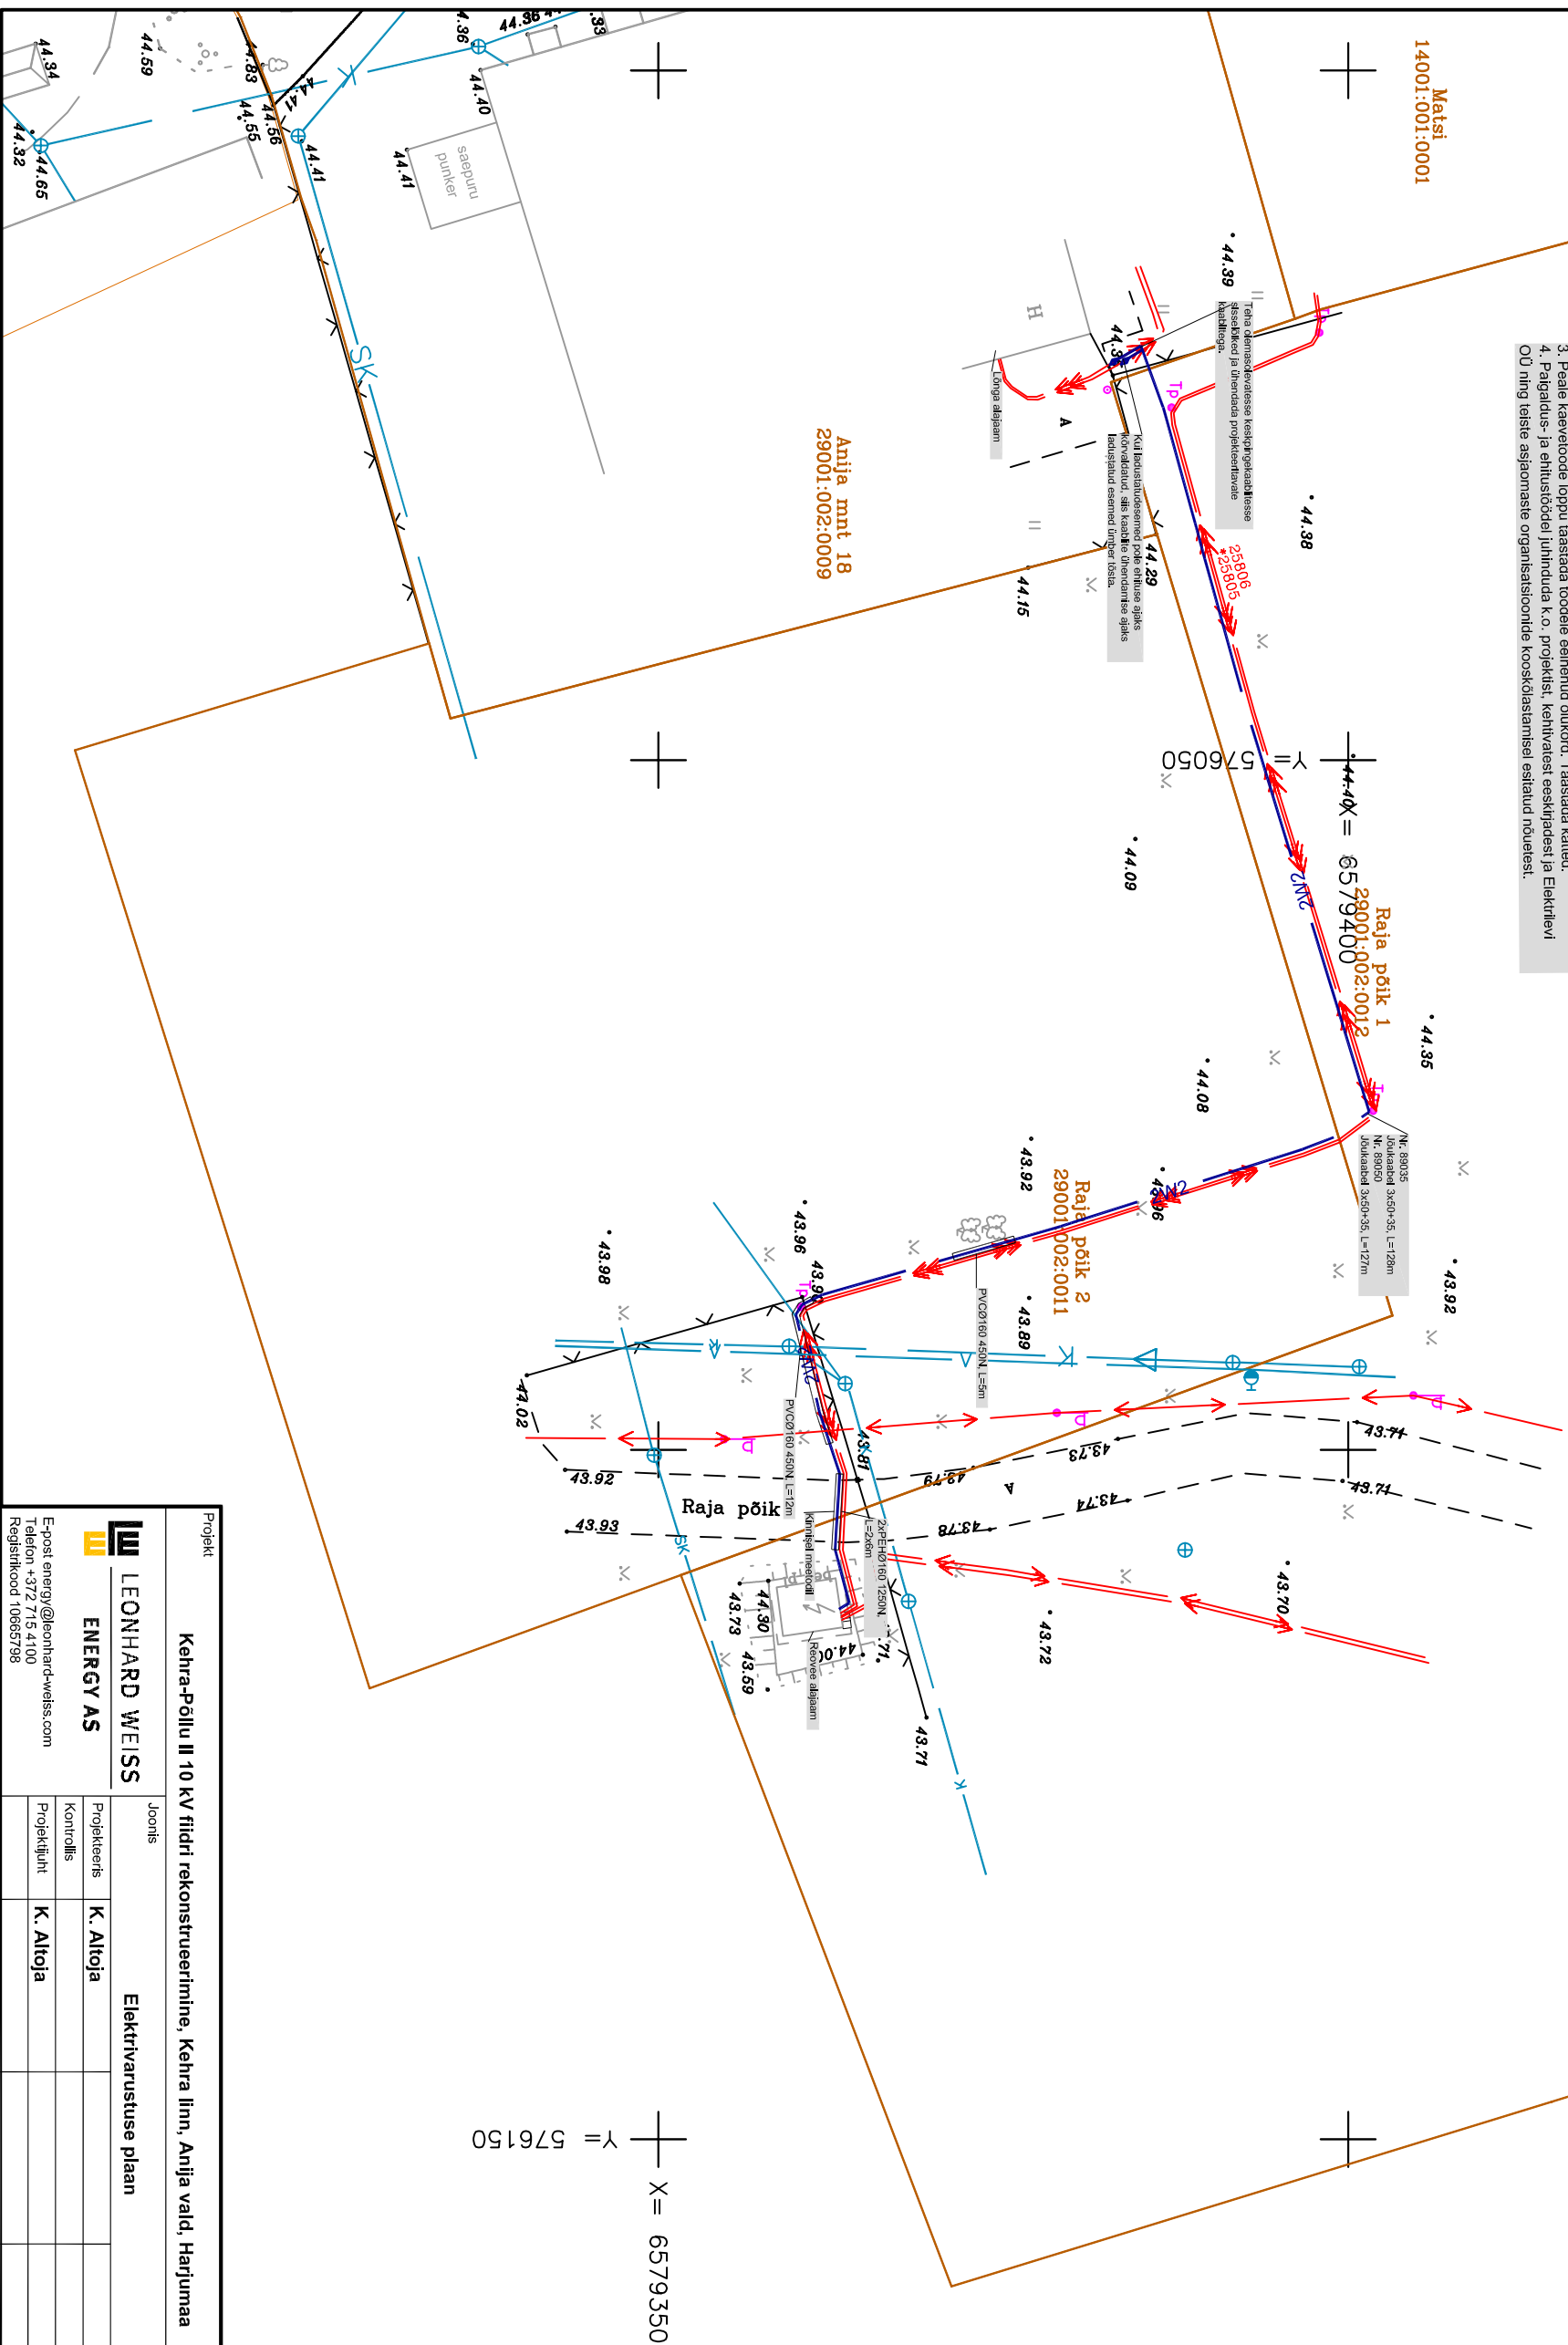

Projekt	Kõhna-Põllu II 10 kV liidri rekonstrueerimine, Kõhna linn, Anija vald, Harjumaa				Tellijä	Elektrilevi OÜ	
	Joonis	Elektivarustuse plaan				Joonise nr	IP3037-1-8
	Projekteeris	K. Altoja		53426415	Mõõtkaava	1:500	
	Kontrollis				Staadium	Tööprojekt	
	Projekti juht	K. Altoja		53426415	Keel	Lehti	Lehti
					EST	8	9
E-post energy@leonhard-weiss.com Telefon +372 715 4100 Registrikood 10065798							