



940:(Kadriorg-Pirita)
Pirita tee 1 Tallinn

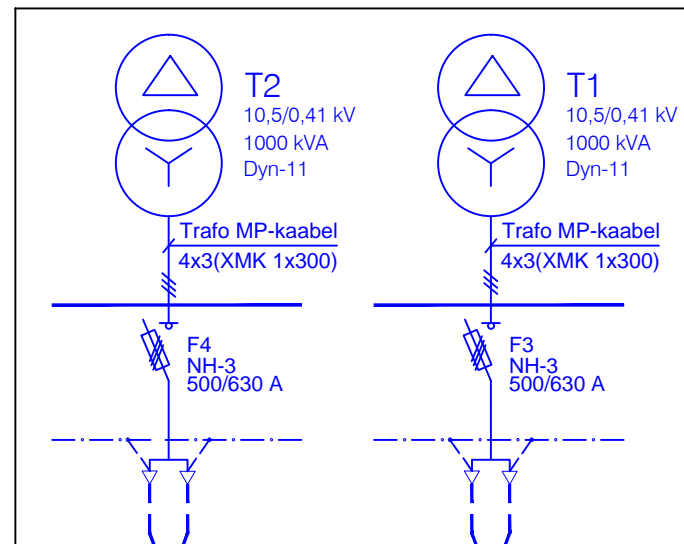

Proj. 1-kohaline liitumiskilp**
152096LK
Sadeveepumpla 1.sisend
(Purje tänav T3)

Proj. jaotuskilp
48419JK
Purje tänav T3

Proj. 1-kohaline liitumiskilp
156540LK
Sadeveepumpla 2. sisend
(Purje tänav T3)

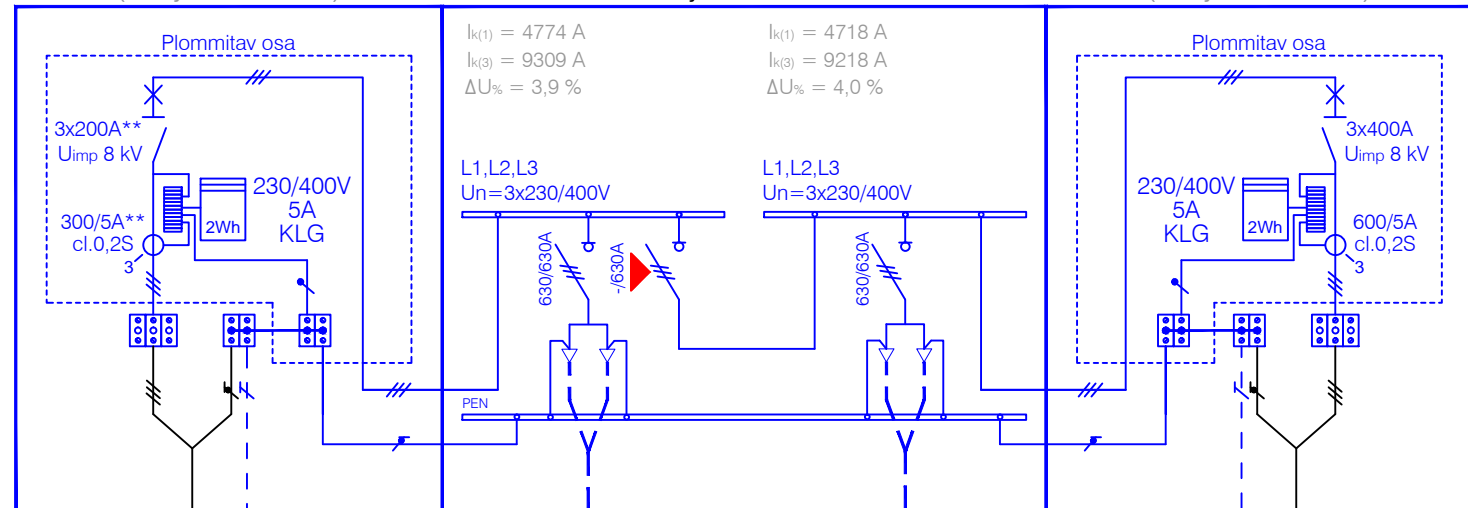

Tarbija kaabel
(paigaldab tarbija)

Proj. maandusjuhe
paljas Cu 25, L=2m*

Proj. maanduselektroodid:
2 maandusvarrast d=20,
L=1500, 219/20 BP FT, OBO*

Projekteeritud maakaablid
nr 105494/111370
2x(AXPK 4G300)
L≈2x270 m
Ia=400 A

Projekteeritud maakaablid
nr 105496/111372
2x(AXPK 4G300)
L≈2x274 m
Ia=400 A

Tarbija kaabel
(paigaldab tarbija)

Proj. maandusjuhe
paljas Cu 25, L=2m*


Proj. maanduselektroodid:
2 maandusvarrast d=20,
L=1500, 219/20 BP FT, OBO*


TINGMÄRGID:


- Projekteeritud

MÄRKUSED:

- ΔU - suurim pingekadu maksimaaltarbimisel alates toitepunktist. Ik - lühisvool liini kaugeimas punktis. Arvutuste lähteandmed on võetud Elektrilevi OÜ infosüsteemist, seisuga 12.07.2018.
- Liitumiskilbi paigaldus teostada vastavalt Elektrilevi OÜ nõuetele P343 "0,4-20kV võrgustandard - 0,4kV liitumispunkt" (min 0,3m maapinnast). Kilbi paigalduskõrgus (maapinna tase): 152096LK, 156540LK, 48419JK 2,20
- Elektrivõrgu täisskeem on esitatud piirkonnaskeemil (vt. joonis EV-3-3).
- Liitumiskilbi maandus peab vastama lubatud maksimaalsele puutepingele $U_{TP}=50$ V. Peale maanduse ehitust tuleb teostada kontrollmõõtmised ning juhul, kui puutepinge ületab lubatud väärtust, lisada vajalik arv elektroode.
- * - kogused täpsustada ehitustööde käigus.
- ** - Liitumiskilbil 152096LK näha ette kaitsme suurendamise võimalus suuruseni 3x400A.

Töö nimetus: Purje tänav T3 sadeveepumpla elektrivarustus				Objekti aadress: Purje tänav T3, Regati puistee T2, Masti tänav T2, Pirita LO, Tallinn, Harjumaa			
Tellija Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus: ELEKTRIVARUSTUSE SKEEM			
Kontrollis	J. Vargo	12.07.18		 MTR nr. EL10089320-0001			
Koostas	I. Kozlov	12.07.18					
Töö nr: PL16-40-187		Staadium: TP	Version: -	Joon. nr: EV-2	Möötkava: -	Faili nimi: PL1640187_TP_EL-7-01_EV-2+EV-3-skeemid.dwg	Leht: 12/18



Töö nimetus: Purje tänav T3 sadeveepumpla elektrivarustus				Objekti aadress: Purje tänav T3, Regati puiestee T2, Masti tänav T2, Pirita LO, Tallinn, Harjumaa			
Tellija Elektrilevi OÜ				Joonise nimetus: AJ 940 PIIRKONNASKEEMI PARANDUS		 OÜ PLUVO Laki 6a, 10621 Tallinn, Eesti Tel. : (+372) 660 7008 Faks : (+372) 660 7008 e-mail : info@pluvo.ee www.pluvo.ee	
Kontrollis	J. Vargo	12.07.18				MTR nr. EL10089320-0001	
Koostas	I. Kozlov	12.07.18					
Töö nr: PL16-40-187		Stadium: TP	Versioon: -	Joon. nr: EV-3-3	Mõõtkava: -	Faili nimi: PL1640187_TP_EL-7-01_EV-2+EV-3-skeemid.dwg	Leht: 15/18

