

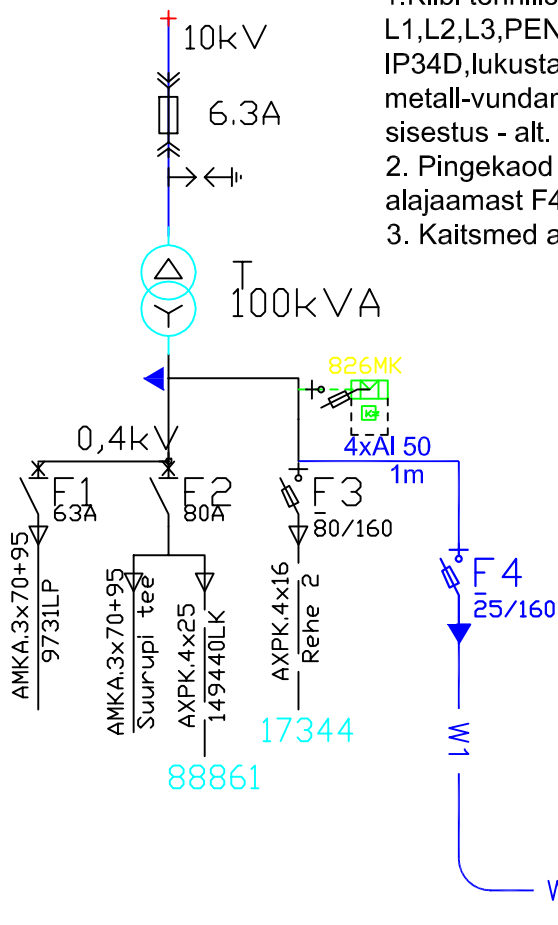


## Uue-Rehe AJ

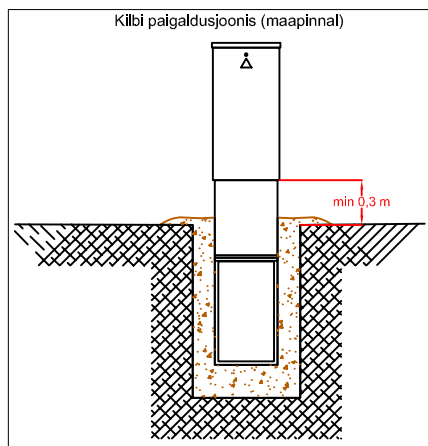


### Märkused:


1. Kilbi tehnilised andmed: juhistikute süsteem - L1, L2, L3, PEN, maandamisviis - TN-C, kaitseaste IP34D, lukustatava uksega (Uue-Kõrtsu kinnistu poole), metall-vundamendiosaga, paigaldus - väljas, kaablite sisestus - alt.
2. Pingekaod ja lühisvoolud on arvatud alates Uue-Rehe alajaamast F4
3. Kaitsmed alajaamas - 25/160A.

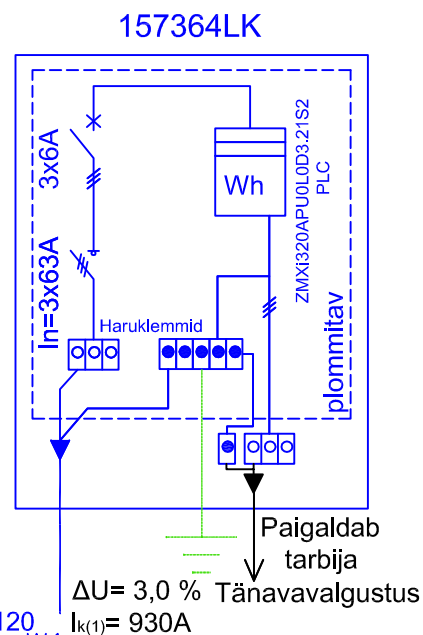

### Värvide selgitus:

- Olemasolevad madalpinge seadmed
- Projekteeritud madalpinge seadmed
- Projekteeritud maandus

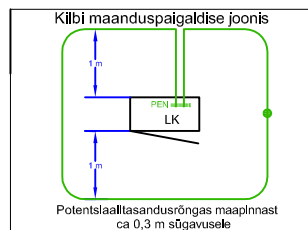

Projekt						Tellija		
Suurupi tee L1 tänavavalgustuse liitumine elektrivõrguga. Suurupi küla. Harku vald.						Elektrilevi OÜ		
 LEONHARD WEISS  ENERGY AS  E-post energy@leonhard-weiss.com Telefon +372 715 4100 Registrikood 10665798	Joonis		Elektriskeem			Joonise nr		
	Elektriskeem.					LP5279-2		
						Mõõtkava		
						Staadium		Tööprojekt
	Projekteeris	Jelena Laidoner		13.07.2018	53 466 196	Keel EST	Leht 1	Lehti 1
Kontrollis	Andrej Laidoner		13.07.2018	53 483 985				