
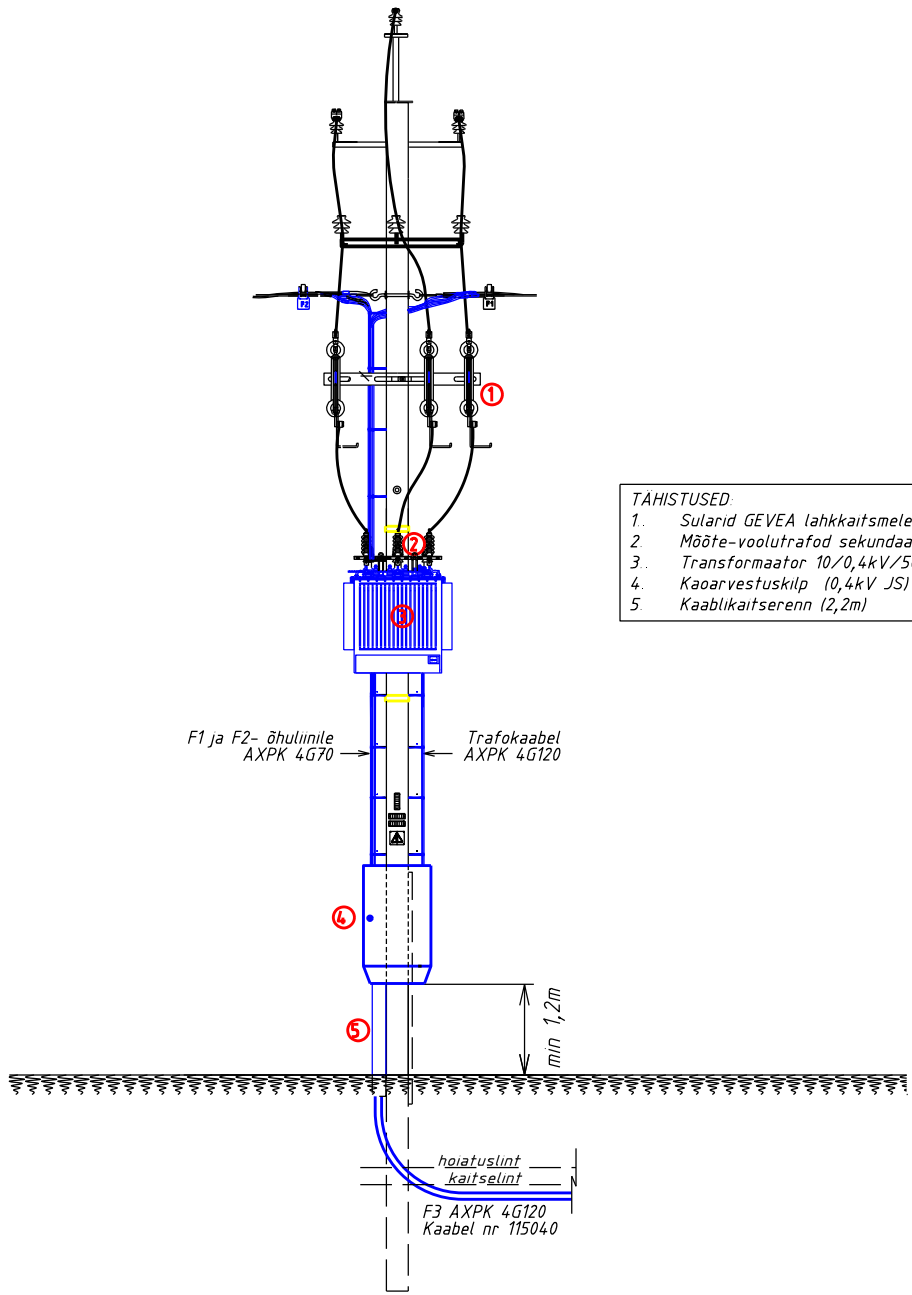



Mastalajaama "7851"  
trafo vahetus (kandemastil nr 133)  
Kuuste-Mäksa 10kV ÕL

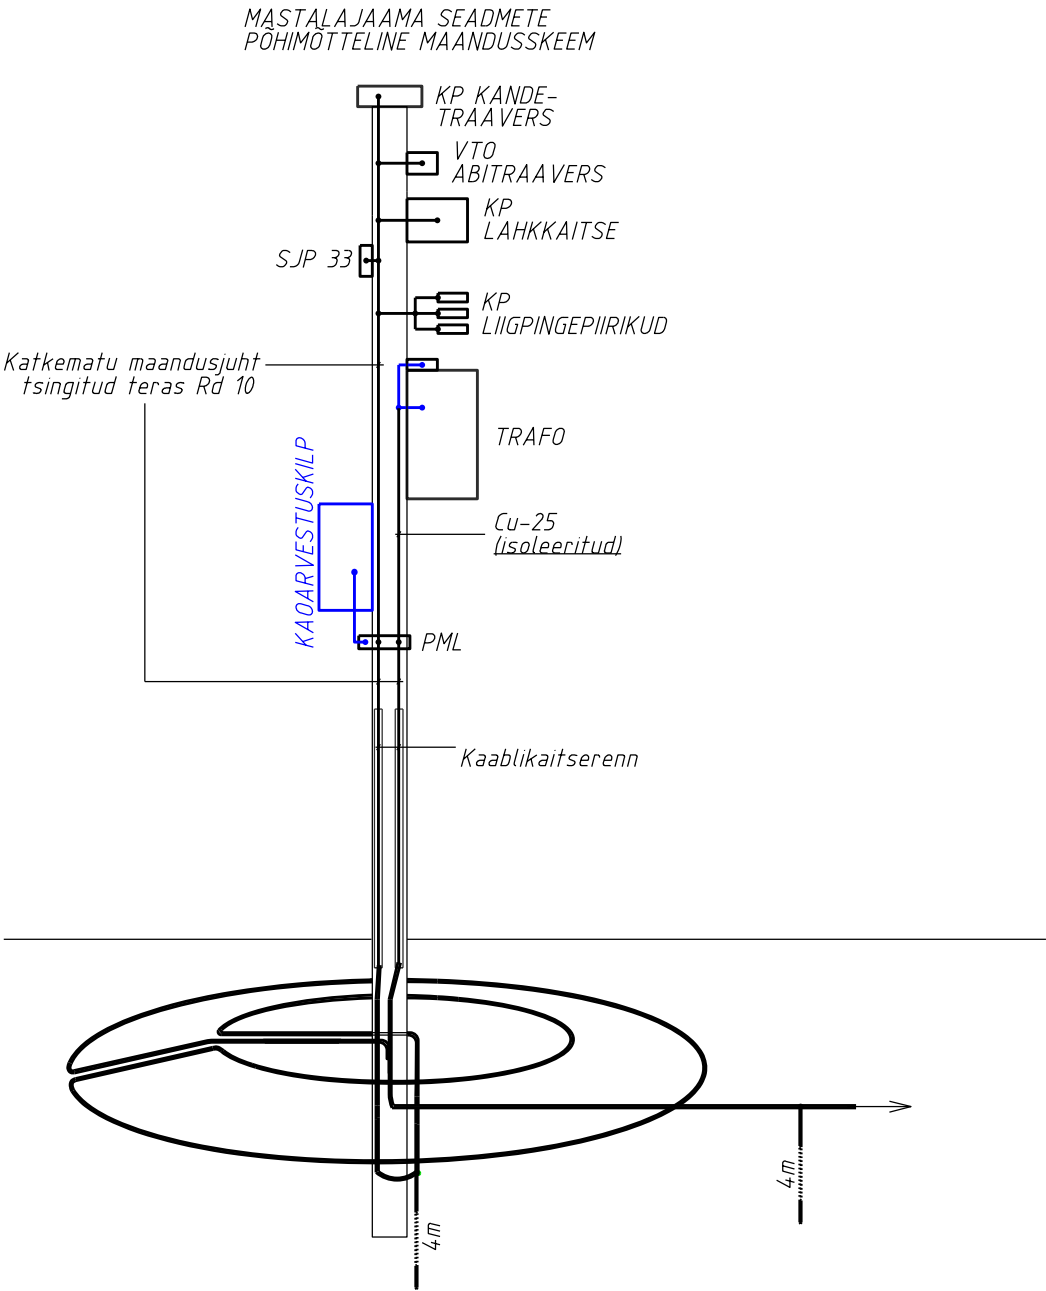

- TAHISTUSED:
1. Sularid GEVEA lahkkaitsmele L33-20/UF ( 3x6,3A)
  2. Mõõte-voolutrafod sekundaarjuhistikuga, 3 tk
  3. Transformaator 10/0,4kV/50kVA (Yzn-11)
  4. Koorvestuskilp (0,4kV JS)
  5. Kaablikaitserenn (2,2m)

- MARKUSED:
1. Mõõte-voolutrafodega bilantsmõõtmis süsteemi väljaehitamisel lahtuda ELV normdokumendist J3164/2
  2. Uued KP ühendused traaversite ja seadmete vahel teostada isoleeritud juhtmega SAX-35.
  3. Maakaabel kaitsta mastil 2,0m kõrguselt ja pinnases 0,2m sügavuselt kaitserennidega.
  4. Vajadusel paigaldada uued linnukaitsed nii trafode kui ka KP pingepiirikutele.

MARKESILDID  
(paigaldada vastavalt Elektrilevi OU P346 (0,4...20) kV Võrgustandardile - identifitseerimine ja tähistamine)  
KP lahkkaitsse nimivoolu silt "6,3A" (H25)  
Trafo nimivõimsuse silt "100kVA" (H25)  
MP "F2" silt õhuliinile

Tellija:		Aadress:	Ringtee 63a Õssu küla Kambja vald Tartumaa 61713	Kuupäev:	09.07.18
Too nimetus:	Rootsi kinnistu DP ala liitumine väliselektrivõrguga Veskimäe küla, Karste vald, Tartumaa (LP5568) TÖÖPROJEKT	Reg nr:	11445550	Töö nr:	18546P
Joonise nimetus:	MASTALAJAAMA SEADMETE PAIGUTUSJONIS	Telefon/fax:	5170478	Joon nr:	01
		e-mail:	margus.koger@empower.ee	Möötkava:	M 1:75 / A3
		Projekteerija:	Margus Koger	Muudatus:	Ver 1