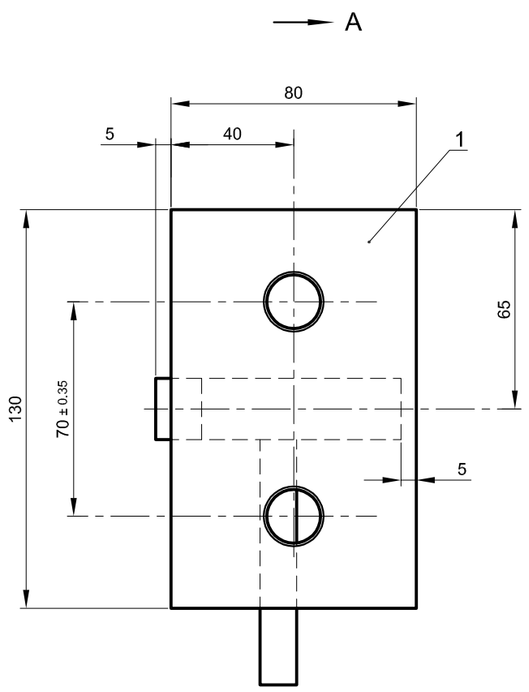

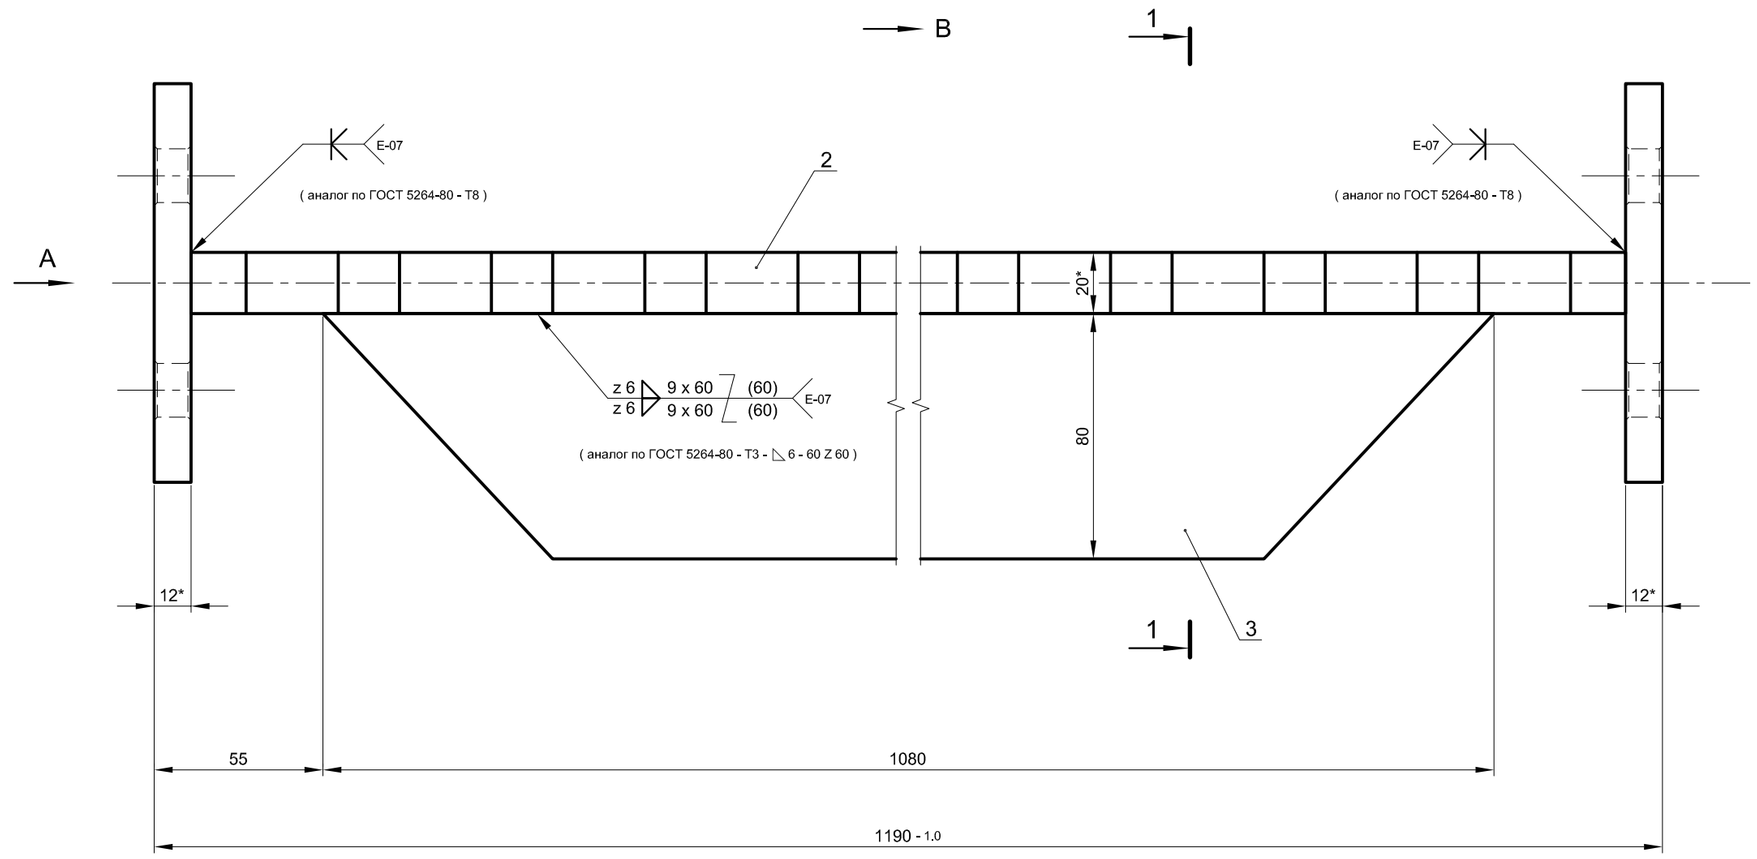

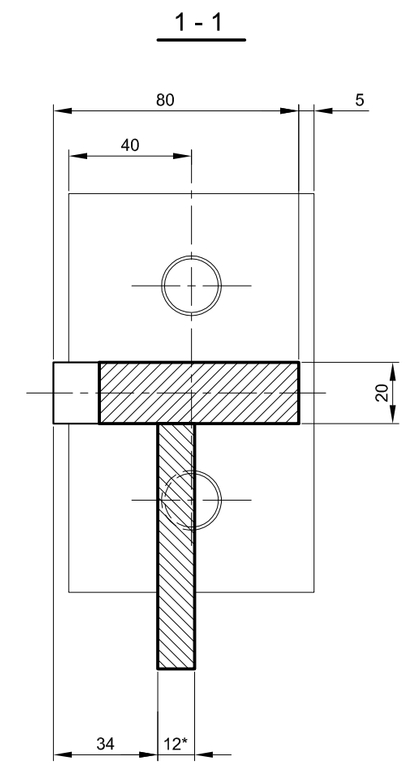

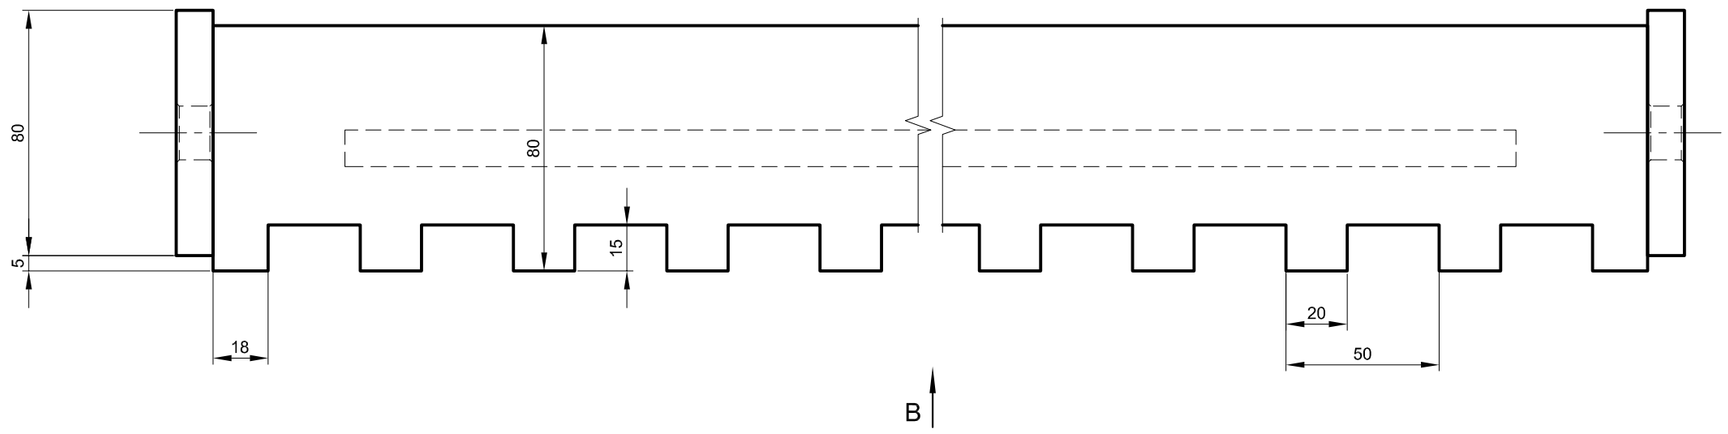

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: валов h14, отверстий H14, остальных IT14/2.

2. С выпуском данного документа, чертёж 12 464. 04. 000 - анулируется.

					12 464. 04. 000 А СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Элементы скребковой цепи М450-А-200 питателя сланца блока № 11	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		И. Румянцев		04.08			22.4	1 : 2
Пров.					Спецскребок в сборе	Лист 1	Листов 1	
Нач. ПС		Вл. Катков			к проекту 226084 В (FW-6196062-b)	AS Narva Elektrijaamad Balti Elektrijaam EESTI ENERGIA		
Нач.КТЦ		В. Наумов						
Утв.		Ф. Егисман						

Перв. примен.

Справ. №

Подпись и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.