



4Hk

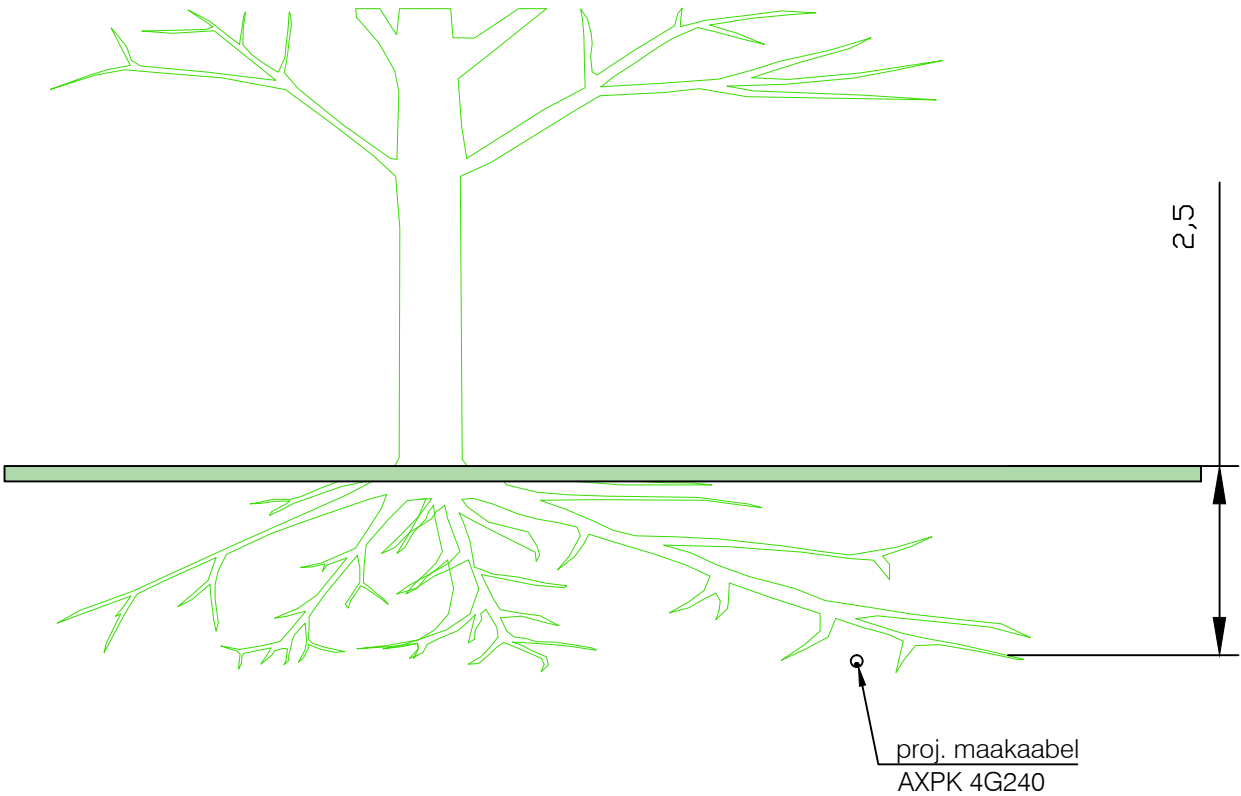


6Pä

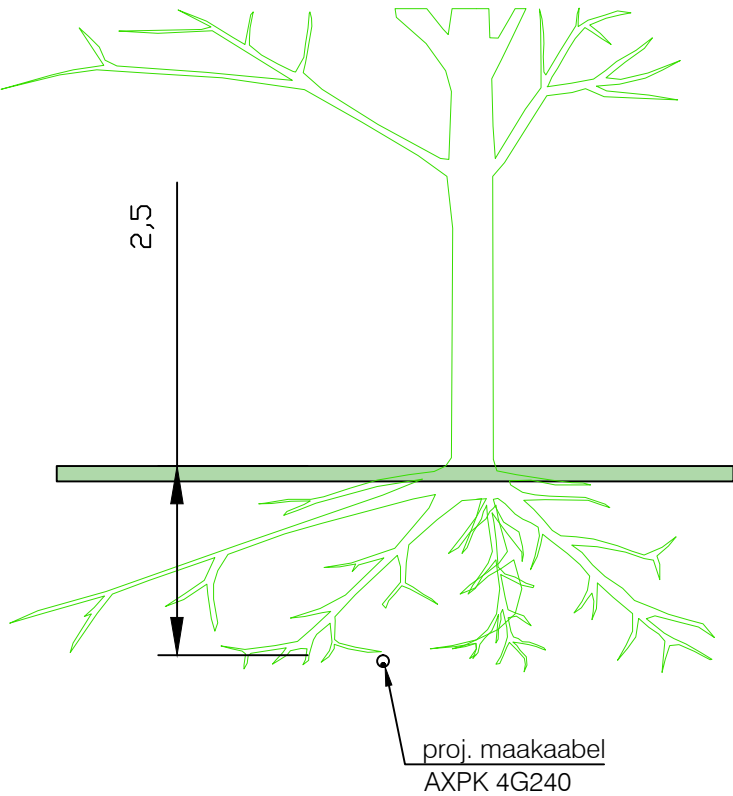


MÄRKUSED:

1. Kaabli rajamisel kinnise meetodiga puude kaitsevööndis tagada olemasolevate puude kasvutingimuste säilimine. Puude kaitsevööndis paigaldatakse kaabelliin sügavusele 2,5m. Kaevetööde tsoonis paigaldatakse puudele tüvekaitse. Ehituse ajal kaitsta puutüvi ajutiste piirdega (ehitustehnika kasutamisel). Väljakaevatud pinnas ei ladusta võra alla.

|  |               |                 |               |   |                    |  |              |
|--|---------------|-----------------|---------------|---|--------------------|--|--------------|
| Töö nimetus:<br>Kadaka tee 155 elektrivarustus |               |                 |               | Objekti aadress:<br>Kadaka tee 155, 155a, 159, 159a, Mustamäe LO, Tallinn   |                    |  |              |
| Tellija<br>Elektrilevi OÜ                      |               |                 |               | Joonise nimetus:<br>KOHAPÕHINE LÕIGE PUUDE<br>POS NR 4, 6   |                    |  |              |
| Kontrollis                                     | T. Puškarjova | 28.09.18        |               | <br>MTR nr.<br>EL10089320-0001 |                    |  |              |
| Koostas  | T. Puškarjova | 28.09.18        |               |   |                    |  |              |
| Töö nr:<br>PL16-40-348                         |               | Staadium:<br>TP | Version:<br>- | Joon. nr:<br>EV-4-1   | Mõõtkava:<br>1:100 | Faili nimi:<br>PL1640348_TP_EL-6-01_EV-4-ristloige.dwg | Leht:<br>1/2 |

OÜ PLUVO  
Laki 6a, 10621  
Tallinn, Eesti  
Tel. : (+372) 660 7008  
Faks : (+372) 660 7008  
e-mail : info@pluvo.ee  
www.pluvo.ee

1. Kaabli rajamisel kinnise meetodiga puude kaitsevööndis tagada olemasolevate puude kasvutingimuste säilimine. Puude kaitsevööndis paigaldatakse kaabelliini sügavusele 2,5m. Kaevetööde toonisin paigaldatakse puudele tüvekaitsed. Ehituse ajal kaitsta puutüvi ajutiste piirdega (ehitustehnika kasutamisel). Väljakaevatud puud ei ladusta võra alla.

|  |               |                 |               |   |                    |  |   |
|--|---------------|-----------------|---------------|---|--------------------|--|---|
| Töö nimetus:<br>Kadaka tee 155 elektrivarustus |               |                 |               | Objekti aadress:<br>Kadaka tee 155, 155a, 159, 159a, Mustamäe LO, Tallinn |                    |  |   |
| Tellija<br>Elektrilevi OÜ                      |               |                 |               | Joonise nimetus:<br><br>KOHAPÕHINE LÕIGE PUUDE<br>POS NR 9,10             |                    |  |  OÜ PLUVO<br>Laki 6a, 10621<br>Tallinn, Eesti<br>Tel.: (+372) 660 7008<br>Faks: (+372) 660 7008<br>e-mail: info@pluvo.ee<br>www.pluvo.ee |
| Kontrollis                                     | T. Puškarjova | 28.09.18        |               |   |                    |  |   |
| Koostas  | T. Puškarjova | 28.09.18        |               |   |                    |  |   |
| Töö nr:<br>PL16-40-348                         |               | Staadium:<br>TP | Version:<br>- | Joon. nr:<br>EV-4-2   | Mõõtkava:<br>1:100 | Faili nimi:<br>PL1640348_TP_EL-6-01_EV-4-ristloige.dwg | Leht:<br>2/2  |