


TORUSTIKU SOOJUSTAMINE SOOJUSTUSPLAADIGA KAEVIKUS



MÄRKUSED:

1. Survetorustikele paigaldada soojustus kui toru peale jääb vähem kui 1,8m pinnast.
2. Survetorustikele paigaldada soojustus kui kraavide/truupide põhjast kuni toru peale jääb vähem kui 1,5m pinnast.
3. Sadeveetorustikule paigaldada soojustus kui toru peale jääb vähem kui 1,2m pinnast.
4. Kanalisatsioonitorustikule paigaldada soojustus kui toru peale jääb vähem kui 1,5m pinnast.

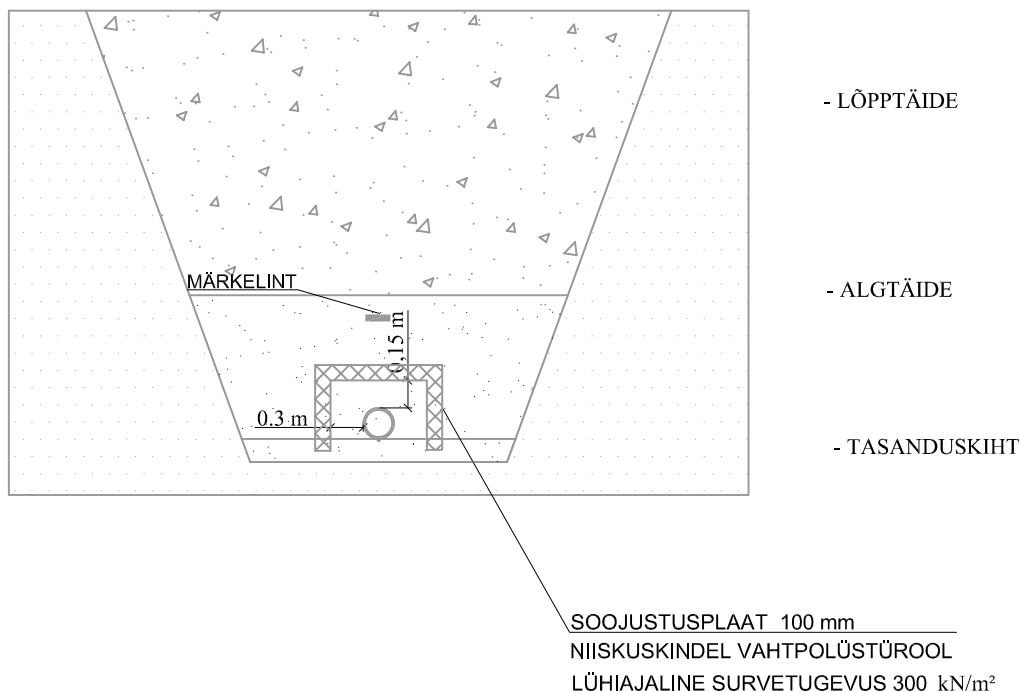

OÜ LIHTSAD LINNAMEHED
KRESSI TN 16, TARTU 50408. Reg. kood 11105794
Litsents EEP000313 v.a 06-04-05

TIMMI TEE 6a,8a,10a,16,18

LOHKVA, LUUNJA VALD, TARTUMAA

PROJEKTEERIJAL	AHTI SÄRG
TELLIJAL	ANNIKA SUUN
TÖÖ NR.	2018-21 LL
JOONIS	VVK-14
MÕÕTKAVA	1:500
KUUPÄEV	SEPTEMBER 2018

TORUSTIKU SOOJUSTAMINE, LÕIGE

VÄLISVÕRGUD, TÖÖPROJEKT