

59.50

59.00

58.50


58.00

57.50

57.00

Mhor 1:500

Mvert 1:50

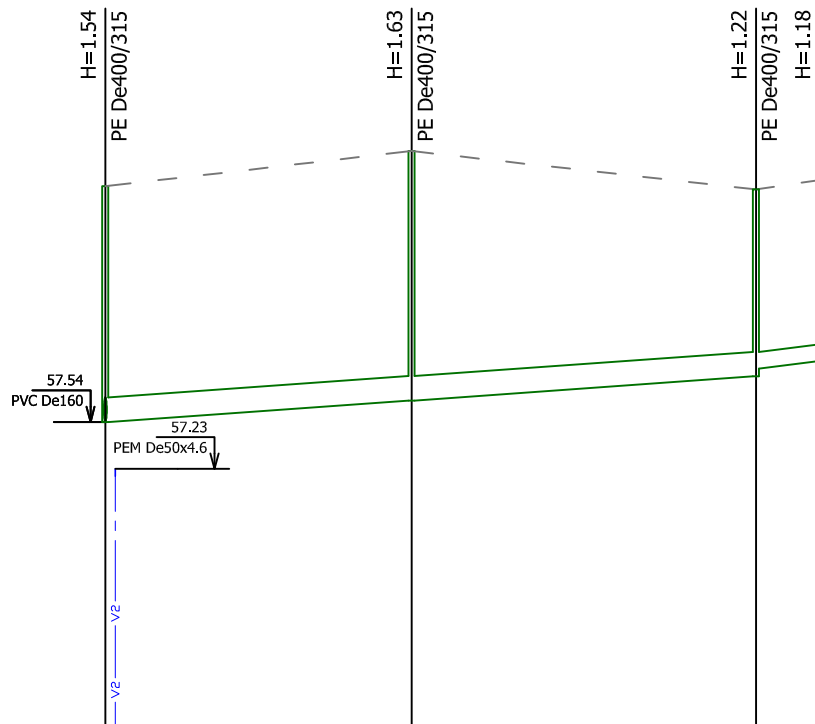

KAEVU TÄHIS	K-9	K-91	K-92	KV
OLEMASOLEV MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	59.08	59.31	59.06	59.12
PROJ MAAPINNA KÕRGUS (m ABS)	59.08	59.31	59.06	59.12
TORU PÕHJA KÕRGUS (m ABS)	57.54	57.68	57.84	57.94
TORU RAJAMISSÜGAVUS	1.54	1.63	1.22	1.18
KALLE ‰	0.0070			0.012
PIKKUS (m)	42.5			4.2
TORU LÄBIMÕÕT	PVC De160 - 42.5m			PVC De110 - 4.2m
REKONSTRUEERIMISE MEETOD				
VAHEKAUGUS (m)	20.0	22.5	4.2	
SIRGESTATUD TRASSI PLAAN				

## MÄRKUS:

Kanalisatsioonitorustikule paigaldada soojustus kui toru peale jääb vähem kui 1,5m pinnast.  
Vaata ka joonist torustiku soojustamine.



OÜ LIHTSAD LINNAMEHED  
KRESSI TN 16, TARTU 50408. Reg. kood 11105794  
Litsents EEP000313 v.a 06-04-05

TIMMI TEE 6a,8a,10a,16,18

LOHKVA, LUUNJA VALD, TARTUMAA

PROJEKTEERIJAL	AHTI SÄRG
TELLIJAL	ANNIKA SUUN
TÖÖ NR.	2018-21 LL
JOONIS	VVK-9
MÕÕTKAVA	1:500
KUUPÄEV	SEPTEMBER 2018

KANALISATSIOONITORUSTIKU PIKIPROFIIL

VÄLISVÕRGUD, TÖÖPROJEKT