


Märkused:

1. Ehitada ümber kaablimasti kaks potentsiaaliühtlustusringi raadiustega 1m ja 2m.
2. Masti maanduseks kasutada tsingitud ümarterast maa sees Ø vähemalt 10mm, mastil võib kasutada vähemalt Ø8mm ümarterast.
3. Maanduskiir paigaldada KP kaeviku põhja 1m sügavusele.
3. Maanduspaigaldise ehitamisel jälgida Elektrilevi OÜ P393 juhendit



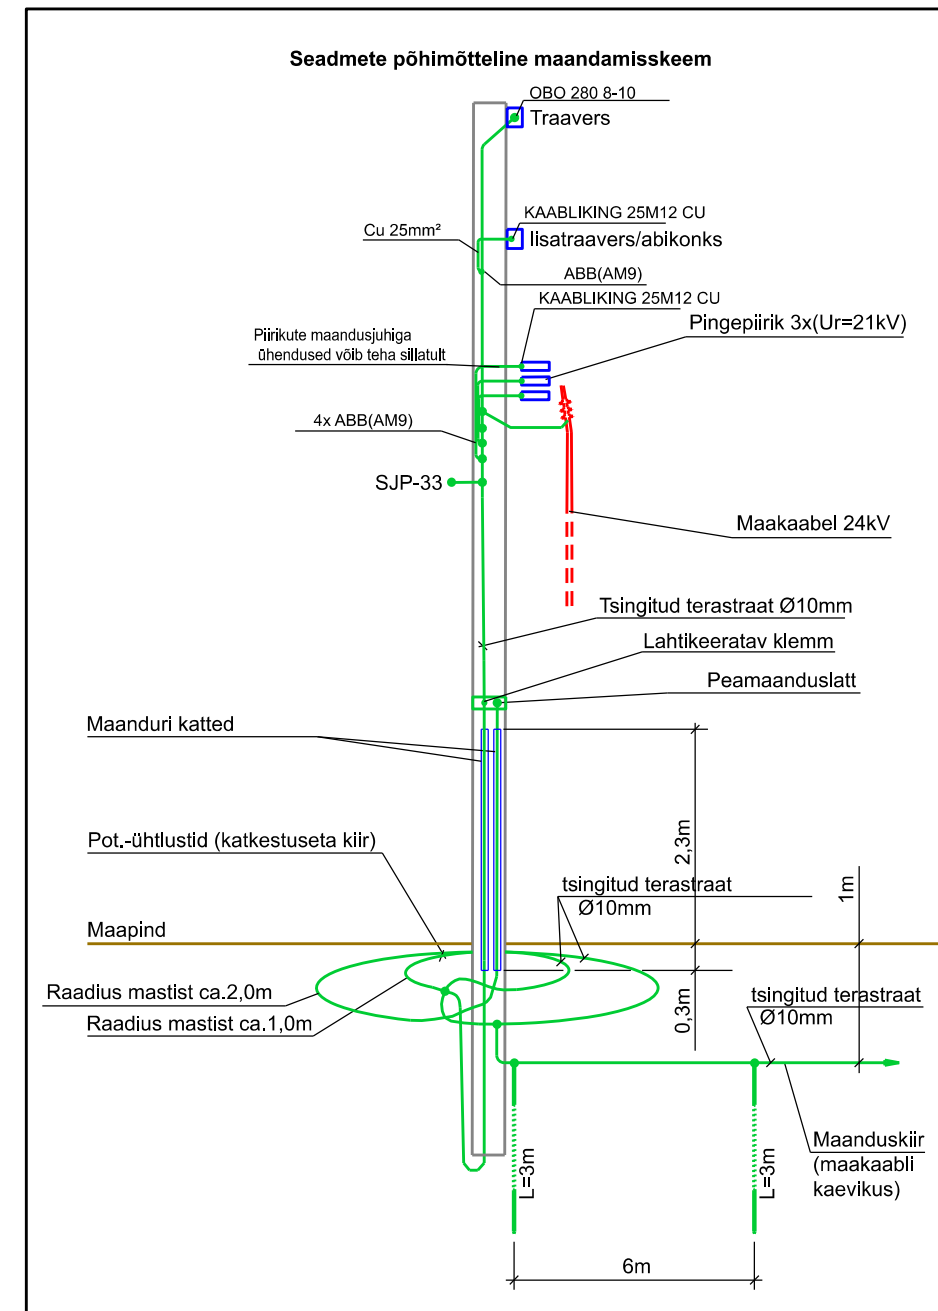

KAABLI MAANDUSKÕISJUHE VÕI -EKRAAN ÜHENDATAKSE TARINDIGA KAABLIKINGA ABIL

KAABLIOTSATARINDI MAANDUSJUHE ÜHENDATAKSE TARINDIGA KAABLIKINGA, MAANDUSALLAVIIGUGA KLEMMI ABIL

SAMAL VIISIL TOIMUB TARINDI OSAKS OLEVA PINGEPIIRIKU MAANDAMINE

KAABLIKINGADE KLEMMIDE MIN ÕHKVAHE 220 MM
JUHTMETE ÜHENDUSLOOKADE VAHEKAUGUS
VIA ÕHUS MIN 450 MM
MAANDUSTAKISTUS 10 Ω

Tellija: 		Aadress: Ringtee 63a Össu küla Kambja vald Tartumaa 61713 Reg nr: 11445550 Telefon/fax: 5170478 e-mail: margus.koger@empower.ee	Kuupäev: 27.11.18 Töö nr: 18561P Joon nr: 08 Mõõtkava: -/A3
Töö nimetus:	Padila tee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 kinnistute liitumine, Rõõmu küla, Luunja vald, Tartumaa (LP6137) TÖÖPROJEKT	Projekteerija: Margus Koger	Muudatus: Ver 1
Joonise nimetus:	M22 ALLAVIIK		