


TORUSTIKU SOOJUSTAMINE SOOJUSTUSPLAADIGA KAEVIKUS

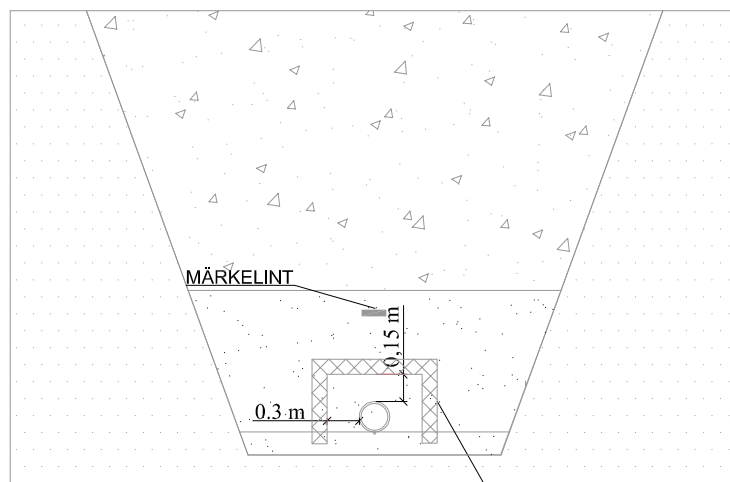

- LÕPPTÄIDE

- ALGTÄIDE

- TASANDUSKIHT

SOOJUSTUSPLAAT 100 mm
NIISKUSKINDEL VAHTPOLÜSTÜROOL
LÜHIAJALINE SURVETUGEVIKUS 300 kN/m²

MÄRKUSED:

1. Sadeveetorustikule paigaldada soojustus kui toru peale jääb vähem kui 1,2m pinnast.
2. Kanalisatsioonitorustikule paigaldada soojustus kui toru peale jääb vähem kui 1,5m pinnast.



OÜ LIHTSAD LINNAMEHED
KRESSI TN 16, TARTU 50408. Reg. kood 11105794
Litsents EEP000313 v.a 06-04-05

ALEKSANDRI TÄNAV LÕIGUS SOOLA TÄNAV KUNI
AIDA TÄNAV, TARTU LINN

PROJEKTEERIJAL	AHTI SÄRG
TELLIJAL	AS TARTU VEEVÄRK
TÖÖ NR.	2019-07 LL
JOONIS	VVK-11
MÕÕTKAVAL	
KUUPÄEVAL	APRILL 2019

TORUSTIKU SOOJUSTAMINE, LÕIGE

VÄLISVÕRGUD, TÖÖPROJEKT