



LISA 2 dokumendile P358. Keskpinge mõõtekapi (KPMK) skeem ja joonis
Joonis 3.

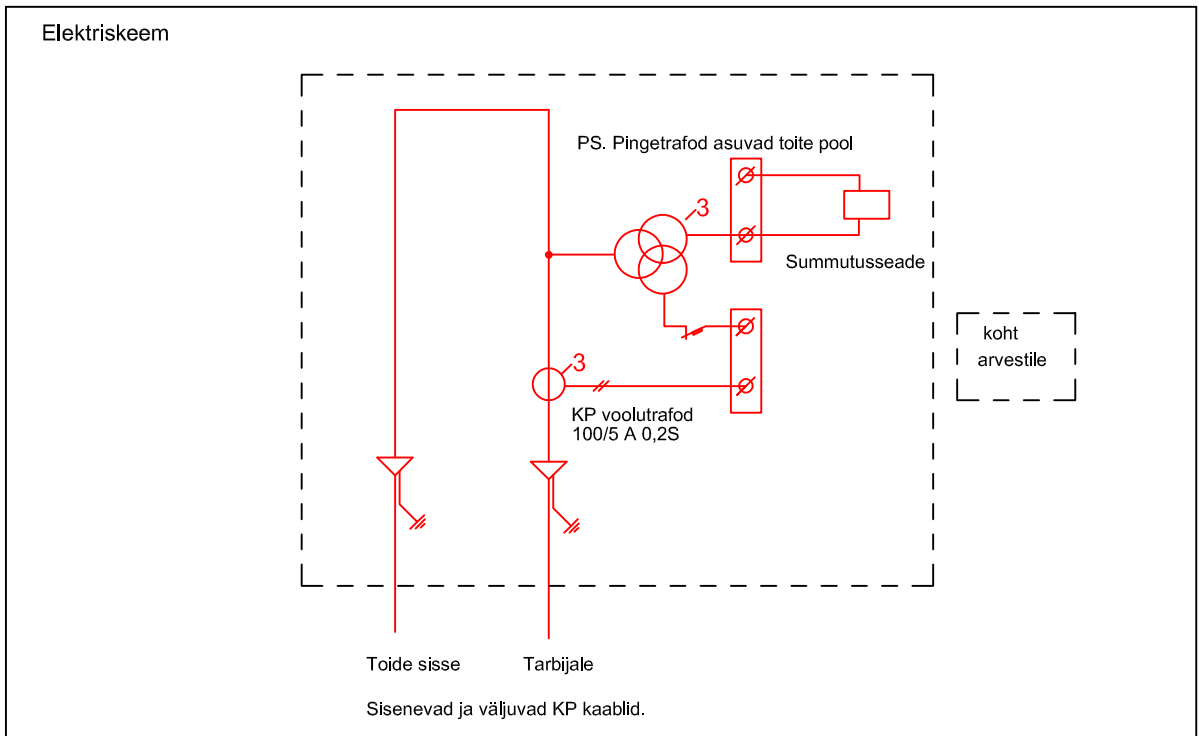

Illustreeriv joonis (näide)

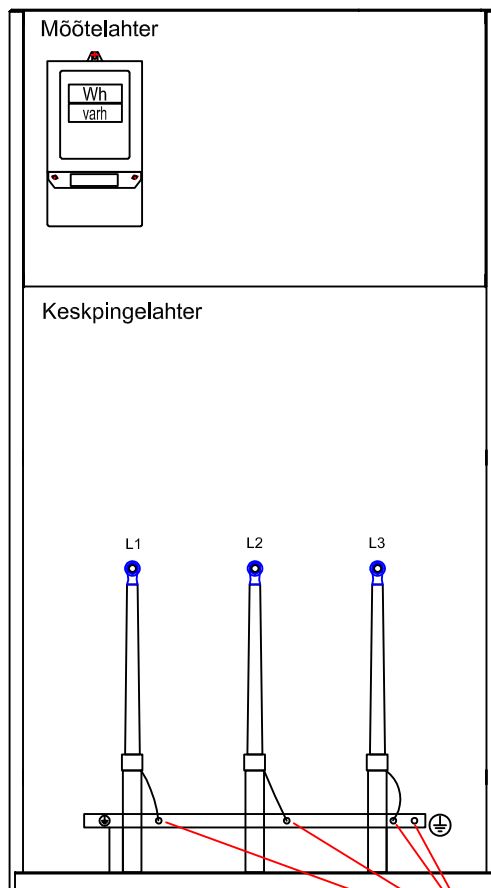


Sisenevad ja väljuvad KP kaablid. Vabad kohad koos mutrite, poltide ja seibidega.

Märkused

- * Lisanõuded vaata Lisast 2.3.
- * Väljuvate keskpingekaablite ühendussuund: alati alt poolt.
- * Kui KPMK tarnitakse koos komplektalajaama/jaotuspunktiga, peavad tootja poolt olema teostatud kõik KPMK ja KP jaotusseadme vahelised keskpingeühendused.

Tellija Elektrilevi OÜ		Projekt AS OG Elektra Tootmine 10kV liitumine Tobia küla Rakvere vald				
Töö nr. 337-17		Aadress Tobia küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa		Joonise nimi KP jaotla - alajaama nr.7980 mõõtesektsioon		Joonise nr. LL3013-5
Mõõtkaava	Skeem	Koostas	Kuno Pärn	15.08.2017.	mob. +372 524 8337	
Staadium	Tööprojekt	Projekteeris	Kuno Pärn		mob. +372 524 8337	
Keel	Leht	Leht	Kontrollis	Lembit Saamel	mob. +372 5562 5865	
EST	1	1				



EE10722319

ELTEL Networks AS
Tuisu 19
Tallinn
tel. 606 3100
fax. 606 3101