
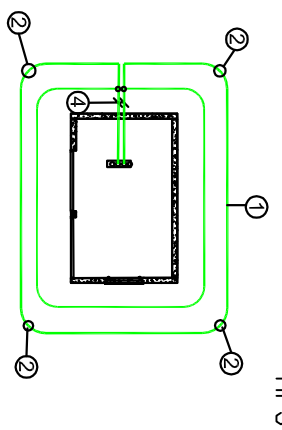



Halfen TPA 26t Tõsteankur

Avariivoolu sisseaskeava

Maapind

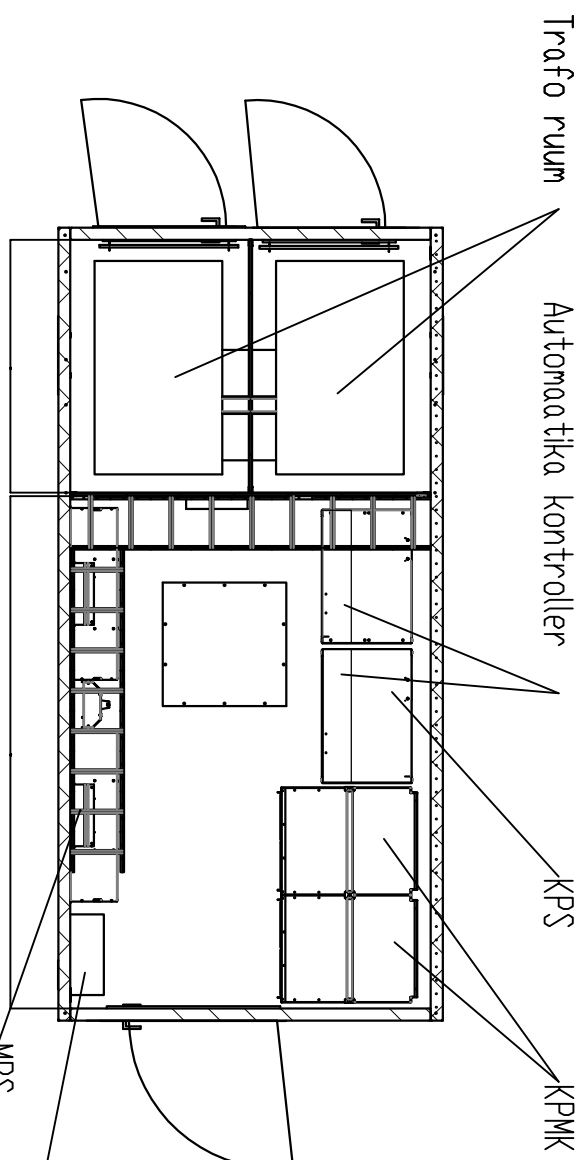


1. Maanduselektrood Cu 25
2. Varrasmaandur
3. Maanduslaet
4. Maandusjuhnd Cu 25

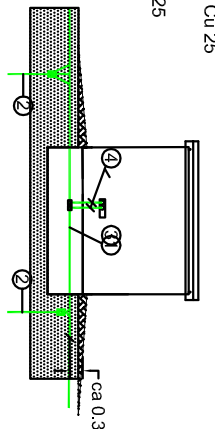

Tõsteankur TPAFP5,0-12

õlisõhkt 1600l

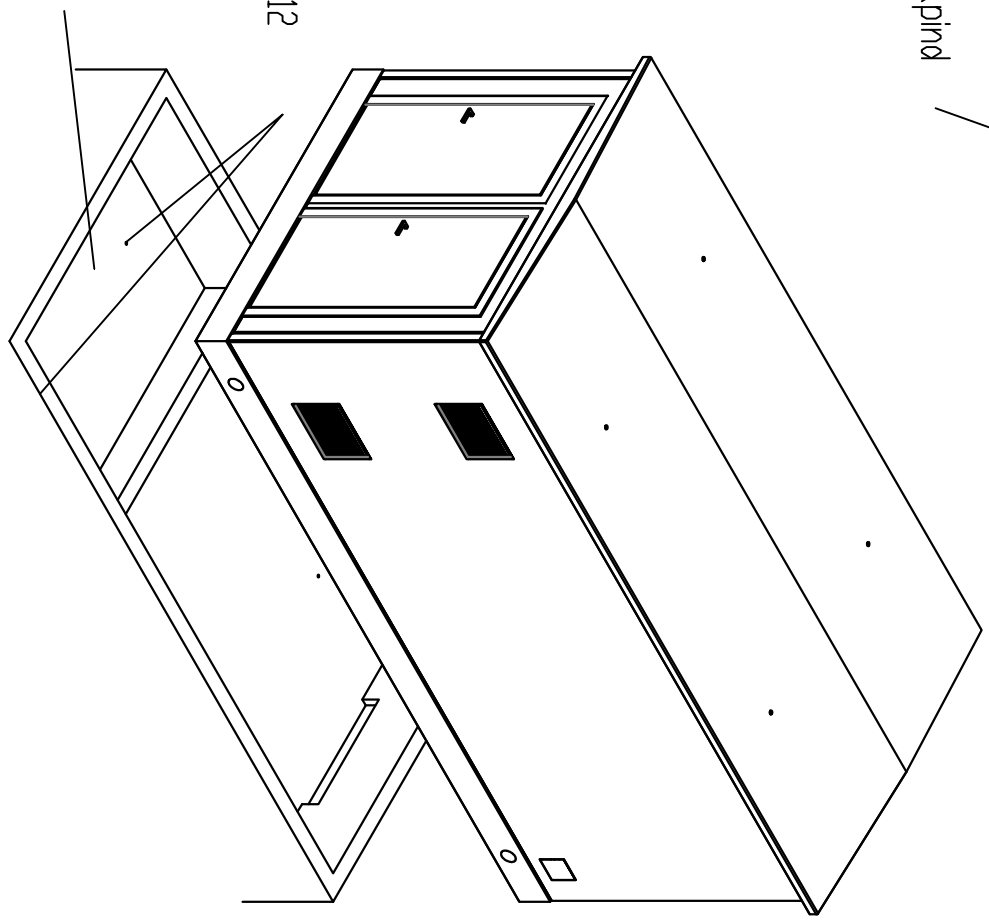

- Märkused:
- ZSB1000
  - Maanduri ehitamisel on soovitatav kasutada horisontaalmaandurit vaskjuhtmega Cu 25
  - Av kõrguspunkt 44,2 (+0,3 m olenevalt pinnast). Av paigaldamisel lähtuda ol.olevatest kõrgusmärkidest.
  - Nõutav maandustakistus 2 Ω

Projekt		Tallinn	
Valdumäe põik 1 ja 6 tööstushoonete ning TV liitumine madalpingel, Tänavasilla küla, Saku vald, Harjumaa		Elektrilevi OÜ	
Joonis	AJ 8030 paigutusjoonis	Joonise nr	LP4094-6
Projekteeris	M. Rae	Möödkava	
Kontrollis		Staadium	Tööprojekt
Projekti juht		Keel	Leht 1
		EST	Leht 1
 E-post: energy@leonhard-weiss.com Telefon: +372 715 4100 Registrikood: 10657798			