000.000

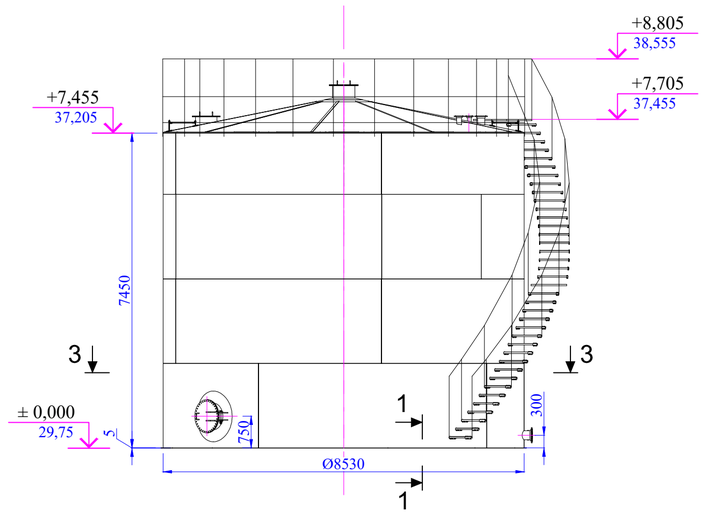

2 - 2
M 1 : 16

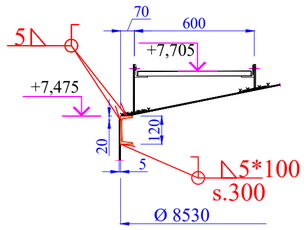

1 - 1
M 1 : 5



Vaade "a"
M 1 : 50



Vaade "b"
M 1 : 50



Vaade "c"
M 1 : 20



Vaade "d"
M 1 : 20



3 - 3
M 1 : 100

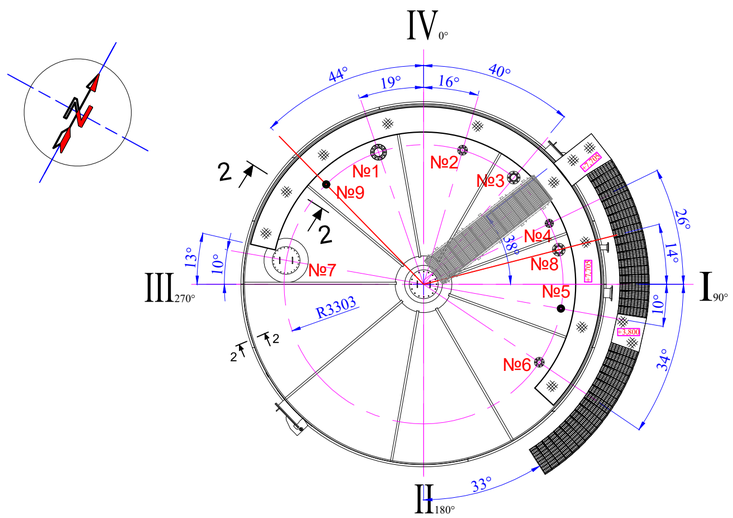

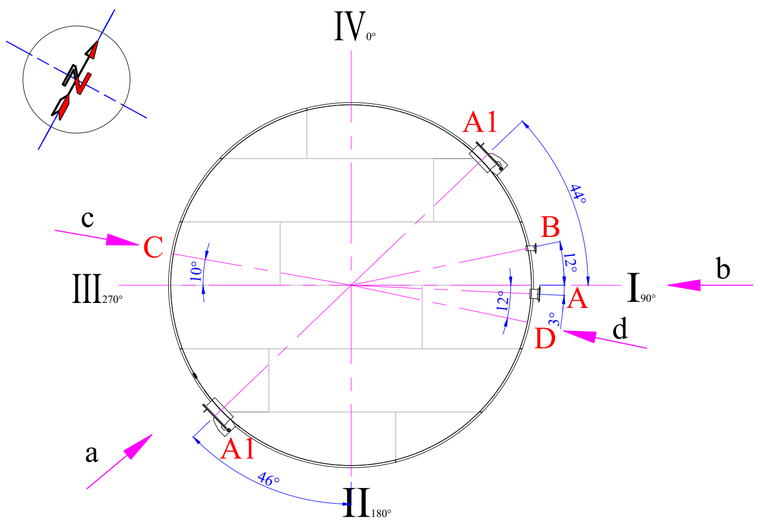

Примечания

1. Места установки арматуры в крыше, смотровых люков, приемно-распределительных патрубков, уточнить по месту и согласовать с Заказчиком.
2. В резервуар установить покупной алюминиевый понтон, диаметром 8530мм. Высота от днища до места крепления понтона -1800мм. Крепление понтона установить по месту в соответствии с требованиями завода - изготовителя (см. пример понтона в приложении). В понтоне предусмотреть отверстие под пробоотборник. Под опоры понтона на днище приварить армирующие пластины.
3. После испытаний резервуара, все металлические детали окрасит до степени защиты С5-1. Цвет RAL 7035 (lichtgrau).

Üld spetsifikatsioon

Mark	Joonis	Nimi konstruktsioon	Profiil mm	Pikkus m	Kogus	Mass, kg tk.	Mass, kg Kokku	Märkus
1	100.000	Mahuti põhi			1	2392.00	2392	
2	200.000	Sein			1	7841.00	7841	
3	300.000	Katuse, sealhulgas			1	6769.50	6770	
	300.100	Katuse			1	5199.00		
	300.200	Katuse-Keskrõngas			1	616.00		
	600.003	Katuse -Konnisillatee			1	407.10		
	600.004	Katuse-Kaitsetarand			1	337.40		
	600.005	Katusemarss			1	210.00		
4	300.300	Katuse. Valgustusluuk DN500			1	92.10	92	
5	400.100	Vaateava DN 600			2	191.00	382	
6	400.200	Vastuvõtja-vjaljanimekute otsak			1	58.7	59	
7	400.201	Düüsiava DN50			1	15.1	15	
8	400.410	Temperatuuriandur ja avariiandur DN80		kom.	2	149.0	298	
9	400.420	Provivõtt ja käsitsi mõõtmine DN150		kom.	1	326.00	326	
10	400.430	Provivõtt ja käsitsi mõõtmine DN200		kom.	1	449.00	449	
11	500.100	Kontrolliplaat		kom.	1	39.20	39	
12	600.000	Mahuti keerdtrepp		kom.	1	1520.3	1520	
						Kokku:	**20183**	

Tutside loetelu mahutil

POS.	NIMETUS	ARV.	SURUS	MÄRKUSED
№1	Raadiolokaator №1, toru DN200	1	DN 250, PN25	100° katusel
№2	Temperatuuriandur №1, toru DN 80	1	DN 100, PN25	16° katusel
№3	Proovivõtt ja käsitsi mõõtmine, toru DN150	1	DN 200, PN25	40° katusel
№4	Temperatuuriandur №2	1	DN 80, PN25	64° katusel
№5	Rõhuandur	1	DN 50, PN25	76° katusel
№6	Avariiandur	1	DN 100, PN25	124° katusel
№7	Valgusluuk	1	DN 500	280° katusel
№8	Hingamisklapp	1	DN 200, PN25	341° katusel
№9	Rõhuandur	1	DN 50, PN25	316° katusel

A1	Vaateava	DN600	põhja peale	750 mm
A	Vastuvõtja-vjaljanimekute otsak	DN200	põhja peale	300 mm
B	Vastuvõtja-vjaljanimekute otsak	DN100	põhja peale	300 mm
C	Sifoonikraan CK-50	DN50	põhja peale	350 mm
D	Düüsiava	DN50	põhja peale	350 mm

TELLIJA: **Enefit Energiatootmine AS**
Registrikood: 10579981
Tellija aadress: Keskterritooriumi, Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Viru maakond, Eesti Vabariik 40107

TÖÖ NIMETUS: Enefit 140 ja Enefit 280. Mahutipark. Ladu 1. Mahu "СЕМБ-А".

Aadress: Ida–Viru maakond, Narva–Jõesuu linn, Auvere küla, Põhjaterritooriumi

GRADIENS OÜ
Tallinna mnt., 31-67, Narva. reg. nr. 10004499, EP10004499-001
tel. / fax 35 73463, 56 909 107
E-mail: gradiens.narva@gmail.com

TÖÖ OSA: Projekt mahuti 400 m³.

STAADIUM:	Lehti:	Leht:
PP	1	EKT-00

JOONIS: Uld vaade

rev 04

Kaal, kg	MÕÕTKAVA:	Formaat:
20183	1:100	594x420(A2)
TÖÖ NR.		Joonisekood:
199721		000.000

Vastutav spetsialist	A.Sadrin		05.02.2019
Koostaja	S.Puškin		05.02.2019

FILE: \\199721_PP_EKT-7-06_rev04_00_000.000_Uld_vaade.dwg